


Especificaciones Técnicas

Jardín Infantil y Sala Cuna Tokerau. Región de Valparaíso

JULIO 2016

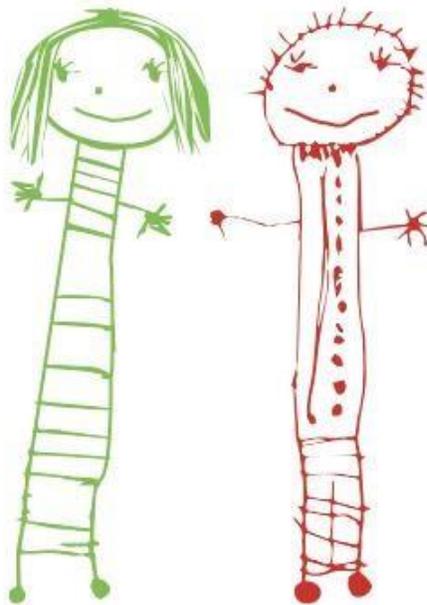

INDICE

Contenido

Jardín Infantil y Sala Cuna Tokerau. Región de Valparaíso	1
A. GENERALIDADES	11
A2 NORMAS TECNICAS APLICABLES	12
A3 REGLAMENTOS Y ORDENANZAS.....	12
A4 PROFESIONALES PROYECTISTAS.....	12
A5 REFERENCIAS	12
A6 MATERIALES	13
A7 REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	13
A8 INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA	13
A9 DISCREPANCIAS.....	13
A10 SEGURIDAD.....	14
A11 MEDIDAS PARA DISMINUIR IMPACTO AMBIENTAL.....	14
A12 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.....	14
B . ESPECIALIDADES	14
1 OBRAS PRELIMINARES.....	15
1.1 Permisos y derechos municipales.....	15
1.2 Instalación de Faenas	15
1.2.1 Libro de Obra.....	15
1.3 Trabajos Previos	15
1.4 Trazados y Niveles	16
1.5 Acopio y Extracción de Materiales	16
1.6 Reparación de veredas y pavimentos afectados por las obras.....	16
2 OBRAGRUESA	16
2.1 Movimiento de Tierras	16
2.1.1 Excavaciones	16
2.1.2 Rellenos y estabilizado	17
2.1.3 Retiro de excedentes.....	17
2.2 Enfierradura, Moldajes y Hormigones	17
b) Moldajes	17
c) Hormigones.....	17
2.2.1 Fundaciones	21
2.2.1.1 Provisión y confección de emplantillado	22
2.2.1.2 Hormigón Cimientos H-25	22
2.2.2 Radier.....	22
2.2.3 Sobrecimientos	22
2.2.3.1 Enfierradura, confección y colocación	22
2.2.3.2 Moldajes, confección y colocación	22
2.2.3.3 Hormigón H-25	22
2.2.4 Pilares.....	22
2.2.4.1 Enfierradura, confección y colocación	22

2.2.4.2	Moldajes, confección y colocación	22
2.2.5	Vigas y Cadenas de H.A.	23
2.2.5.1	Enfierradura, confección y colocación	23
2.2.5.2	Moldajes, confección y colocación	23
2.2.5.3	Hormigón H-25	23
2.2.6	Losas de Hormigón Armado.....	23
2.2.6.1	Enfierradura, confección y colocación	23
2.2.6.2	Moldajes, confección y colocación	23
2.2.6.3	Hormigón H-25	23
2.2.7	Muros de Hormigón Armado	23
2.2.7.1	Enfierradura, confección y colocación	23
2.2.7.2	Moldajes, confección y colocación.....	23
2.2.7.3	Hormigón H-25	23
2.3	Paramentos y Estructuras	23
2.3.1	Albañilería Confinada (Ladrillo 29x14x7.1)	23
2.3.2	Estructura Perimetral De Acero Galvanizado.....	24
2.3.3	Escaleras.....	25
2.3.3.1	Escaleras Hormigón Armado.....	25
2.3.3.2	Escaleras metálicas	25
De acuerdo a lo señalado en proyecto de cálculo y arquitectura.		25
2.4	Techumbre	25
2.4.1	Estructura de Techumbre Acero	25
2.4.2	Cubiertas De PV4 Acero Sin Pre Pintado	25
2.4.3	Cubiertas De Policarbonato PV4.....	25
2.5	Bajadas y Canales.....	26
2.6	Estucos y remates	26
2.6.1	Estuco Exterior en Muros de Albañilería	26
2.6.2	Estuco Interior en Muros de Albañilería	26
2.6.3	Sobrelosas	26
2.6.4	Tratamiento de Rasgos.....	26
2.6.5	Cortagotas.....	26
2.7	Impermeabilizaciones	27
2.7.1	Barrera de Vapor	27
2.7.2	Impermeabilización de Jardineras	27
2.7.3	Impermeabilización de Segundo Piso.....	27
3	TERMINACIONES	27
3.1	Tabiques Interiores.....	27
3.1.1	Tabique Volcometal 90.....	28
3.1.2	Tabique Volcometal 120.....	28
3.1.3	Shafts	29
3.2	Aislación	29
3.2.1	Aislación Acústica De Tabiques Interiores	29
3.2.2	Aislación Acústica De Shafts	29
3.3	Pavimentos.....	29
3.3.1	Pavimentos Interiores de Cerámica.....	29

3.3.2	Pavimentos Exteriores De Cerámica	30
3.3.3	Pavimentos Interiores de Palmetas Vinílicas	30
3.3.4	Palmetas De Caucho	30
3.3.5	Pasto y Vegetación	30
3.3.6	Superficies decorativas.....	30
3.4	Revestimientos	31
3.4.1	Cerámica de muros.....	31
3.4.2	Esquineros PVC.....	32
3.5	Pinturas y Barnices	32
3.5.1	Tratamiento de Superficies	32
3.5.2	Pinturas Exteriores	33
3.5.3	Pinturas Interiores.....	33
3.5.4	Pintura De Cielos	33
3.5.5	Pintura De Puertas	33
3.5.6	Pintura Intumescente.....	33
3.5.7	Tratamiento de Maderas.....	34
3.5.8	Tratamientos y pinturas elementos metálicos.....	34
3.5.9	Sellos	34
3.6	Cielos	34
3.6.1	Puente de adherencia.	34
3.6.2	Enlucido de Yeso	35
3.6.3	Estructura de Cielo	35
3.6.4	Revestimiento Cielo.....	35
3.6.5	Aislación De Cielo	35
3.7	Guardapolvos y Molduras.....	35
3.7.1	Guardapolvos y junquillo.....	35
3.7.2	Cornisas.....	35
3.7.3	Cubrejuntas	35
3.8	Marcos y Puertas.....	36
3.8.1	Puerta P1.....	36
3.8.2	Puerta P2.....	36
3.8.3	Puerta P3.....	36
3.8.4	Puerta P4.....	36
3.8.5	Puerta P5.....	36
3.8.6	Puerta P6.....	36
3.9	Quincajería.....	37
3.9.1	Puerta P1.....	37
3.9.2	Puerta P2.....	38
3.9.3	Puerta P3.....	38
3.9.4	Puerta P4.....	38
3.9.5	Puerta P5.....	38
3.9.6	Puerta P6.....	38
3.9.7	Ganchos de Sujeción	38
3.9.8	Barra Antipánico (incluye picaporte)	38
3.9.9	Topes de Goma	38

3.10	Ventanas y Cristales	39
3.10.1	Ventanas de Aluminio	39
3.10.1.1	Provisión e Instalación Ventanas V1	39
3.10.1.2	Provisión e Instalación Ventanas V2	39
3.10.1.3	Provisión e Instalación Ventanas V3	39
3.10.1.4	Provisión e Instalación Ventanas V4	40
3.10.1.5	Provisión e Instalación Ventanas V5	40
3.10.1.6	Provisión e Instalación Ventanas V6	40
3.10.1.7	Provisión e Instalación Ventanas V7	40
3.10.1.8	Provisión e Instalación Ventanas V8	40
3.10.1.9	Provisión e Instalación Ventanas V9	40
3.10.1.10	Provisión e Instalación Ventanas V10	40
3.10.1.11	Provisión e Instalación Ventanas V11	40
3.10.1.12	Provisión e Instalación Ventanas V12	40
3.10.1.13	Provisión e Instalación Ventanas V13	40
3.10.1.14	Provisión e Instalación Ventanas V14	40
3.10.1.15	Provisión e Instalación Ventanas V15	40
3.10.1.16	Provisión e Instalación Ventanas V16	40
3.10.1.17	Provisión e Instalación Ventanas V17	40
3.10.1.18	Provisión e Instalación Ventanas V18	40
3.10.1.19	Provisión e Instalación Ventanas V19	40
3.10.1.20	Ventanas fijas en salas de expansión y de actividades.....	40
3.10.2	Film Antivandálico	41
3.10.3	Mallas Mosquiteras	41
3.10.4	Celosías	41
3.10.4.1	Celosías De Pvc	41
3.10.4.2	Celosías Aluminio	41
311	Protecciones	41
3.11.1	Protecciones de Ventanas	41
3.11.2	Barandas (para 1 piso).....	42
3.11.3	Barandas (para 2 pisos)	42
3.11.4	Protecciones Estufas.....	42
4	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	42
4.1	Muebles	42
4.1.1	Repisas en Bodegas de Alimentos, Materiales Y Aseo	42
4.1.2	Banca en Acceso	42
4.1.3	Banca En Vestidor	42
4.2	Artefactos Baños	42
4.2.1	Lavamano	43
4.2.2	Lavamano Discapacitado	43
4.2.3	Inodoro.....	43
4.2.4	Inodoro Discapacitados	43
4.2.5	Ducha (incluye barra)	43
4.3	Artefactos Sala De Hábitos Higiénicos y Mudas.....	43
4.3.1	Inodoro Párvulos	43

4.3.2	Lavamanos Párvulos	43
4.3.3	Lavamano Discapacitados	43
4.3.4	Tineta	43
4.4	Artefactos Salas Multiuso (Comedor Y Sala Comunitaria)	44
4.4.1	Lavamanos	44
4.5	Implementos De Baños Y Otros	44
4.5.1	Espejos	45
4.5.2	Barras De Seguridad	45
4.5.3	Barras y Cortina Duchas	45
4.5.4	Portarollos.....	45
4.5.5	Barras de Seguridad Mudadores	45
4.5.6	Toallero	45
4.5.7	Dispensador de Jabón	45
4.5.8	Dispensadores de papel	45
4.6	Artefactos De Cocina Y Bodegas De Alimentos	46
4.6.1	Mesones.....	46
4.6.2	Fogones.....	46
4.6.3	Cocina Doméstica	46
4.6.4	Lavamanos.....	46
4.6.5	Lavaplatos	46
4.6.6	Lavafondos	47
4.6.7	Mueble Guardavajilla	47
4.6.8	Estanteria Para Bodegas De Alimentos.....	47
4.6.9	Campana Industrial	47
4.6.10	Campana Hogar.....	47
4.6.11	Porta Jabón de Pared	47
4.7	Artefactos de Exterior	47
4.7.1	Lavadero Patio de Servicio	47
4.8	Grifería.....	48
4.8.1	Griferia Lavamano Baños.....	48
4.8.2	Griferia Lavamano Baños Discapacitados	48
4.8.3	Griferia Ducha	48
4.8.4	Griferia Lavamanos Habitos Higienicos	48
4.8.5	Griferia Tinetas Habitos Higienicos.....	48
4.8.6	Griferia Lavamanos Sala Multiuso	48
4.8.7	Griferia Lavamanos Cocina	48
4.8.8	Griferia Lavaplatos Cocina	48
4.8.9	Griferia Lavafondos Cocina.....	48
4.8.10	Griferia Lavadero Patio de servicio	48
4.8.11	Llave de Jardín	48
4.9	Equipamiento	48
4.9.1	Extractores De Aire.....	48
4.9.2	Termo Eléctrico Mural	48
4.9.3	Calefactores Tiro Balanceado	49
4.9.4	Calefactores de convección	49

- Nota: Se considera para baños de niños, salas mudas oficinas, sala de amamantamiento, sala uso múltiple 1 y 2. 49
- 4.10.1 Luminarias 49
- 4.10.2 Kit de Emergencia 49
- 4.10.3 Luminarias Exteriores 49
- 4.11 Citofonía Y Porteros Eléctricos 50
- 5 INSTALACIONES 50
- 5.1 Proyectos Sanitarios 51
- 5.1.1 Proyecto Agua Potable Y Alcantarillado 51
- 5.1.2 Instalación Agua Potable 51
- 5.1.3 Instalación Alcantarillado 52
- 5.1.4 Red Húmeda 52
- 5.2 Gas Licuado 52
- 5.2.1 Proyecto Gas licuado 52
- 5.2.2 Instalación Gas Licuado 52
- 5.2.3 Certificación, trámites e Inscripción SEC 53
- 5.3 Electricidad 53
- 5.3.1 Proyecto de Electricidad 54
- 5.3.2 Proyecto corrientes Débiles 54
- 5.3.3 Circuitos, cableado, canalización y Tableros 54
- 5.3.4 Certificación, trámites e Inscripción SEC 55
- 6 OBRAS EXTERIORES 55
- 6.1 Patios y áreas comunes 55
- 6.1.1 Radier Afinado Exterior 55
- 6.1.2 Estructura metálica Patios Cubiertos 55
- 6.1.3 Caseta Calefont y Termos 55
- 6.1.4 Caseta Basura 56
- 6.1.5 Caseta Gas 56
- 6.1.6 Bicicletero 56
- 6.2 Cierros 56
- 6.2.1 Cierre Principal 56
- 6.2.2 Puerta Acceso principal 56
- 6.2.3 Reja y Puertas en Patios de Servicio 56
- 6.2.4 Rejas De Protección En Patios De Niños 57
- 6.2.5 Cierre prefabricado de hormigón vibrado 57
- 6.2.6 Muros de Albañilería 57
- 6.3 Rampas y Soleras 57
- 6.3.1 Rampas de hormigón 57
- 6.3.1.1 Rampas de servicio (estructura H.A) 57
- 6.3.2 Pasamanos 57
- 6.3.2.1 Pasamanos con proteccion (rampas con largo inferior a 1.5m) 58
- 6.3.3 Rebaje de Solera 58
- 6.4 Paisajismo 58
- 6.4.1 Plantas Ornamentales Para Jardineras 58
- 6.5 Seguridad y Prevención 58


6.5.1	Extintores De Incendio	58
6.5.2	Mangueras de red húmeda y gabinetes.	58
6.5.3	Nariz de Grada	58
6.5.4	Cintas Antideslizantes En Rampas	59
6.5.5	Pavimento Podotáctil	59
6.5.6	Espuma de alta densidad en pilares	60
6.5.7	Señalética	60
6.5.7.1	Símbolos Minusválidos	60
6.6	Ductos.....	61
	62
6.7	Proyecto Evacuación de Aguas Lluvias.....	62
6.7.1	Cámaras De Inspección Con Rejilla Metálica.	62
6.7.2	Canales De Agua Lluvia En Radieres Exteriores.....	62
6.7.3	Jardineras en Patios Como Elementos de Recolección de Aguas Lluvias	62
7	OTROS	63
7.1	Retiro de escombros final de obra y aseo general.....	63
8	PARTIDAS ANEXADAS	63
8.1	Reparacion radier existente	63
8.1.1	Preparación previa	63
8.1.2	Perforación radier	64
8.1.3	Mortero reparacion radier	64
8.2	Proteccion de pilares (anclajes pilares 2° piso y rampa de serv. Antejardín)	64
8.2.1	Panel opaco.....	64
8.3	Habilitacion rampa existente para discapacitados y replanteo acceso principal.....	64
8.3.1	Preparación previa	64
8.3.2	Muretes de contención	64
8.4	Gradas de Hormigón 0,15 x 0,15	64
8.5	Confección jambas machones demolidos	65
9	ASCENSOR	65
9.2.1	Tratamiento de superficie	66
9.2.2	Pintura interior shaft	66
9.2.3	Iluminación e interruptores del shaft.....	66
9.2.4	Dintel para puertas.....	67
9.2.5	Gancho de izaje	67
9.2.6	Mirilla y pasada	67
9.2.7	Celosias puerta sala de máquina	67
9.2.8	Ventilación	67
9.2.9	Escala Foso	67
9.4.1	Certificación	69

9.4.2 Documentación 69

ANEXOS 69

A NEXO A . 1: EXT RA CT OR DE A IR E..... 69

A NEXO A . 2: A RT EFA CT OS EN B A ÑO DIS CA PA CIT A DOS / S S HH..... 70

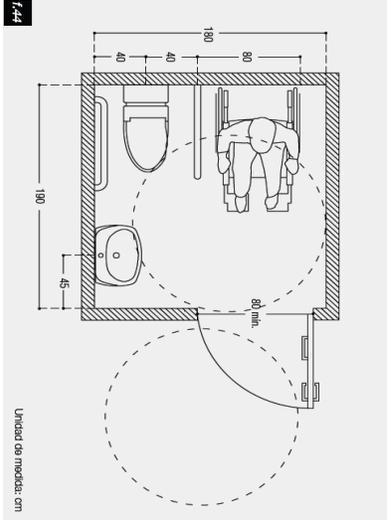

..... 71

A NEXO A . 3 : B A RRA A NT I PA NI CO 71

A NEXO A . 5 : ES PE CIFI CA CION ES T ÉCN ICA S PA RA EQ UI PA MI ENT O CO CINA S DE JA RD IN
ES I NFA NT I L ES FU NDA CIÓ N INT E G RA..... 73

A NEXO A . 7 : REQ U ERIM IENT OS PA RA INST A LA CIÓ N ES D E T ECN OLO GÍA D E COMUN ICA
CION ES..... 82

- ANEXO A.8: RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 85

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS META PRESIDENCIAL INTEGRA 2015

PROYECTO : JARDÍN INFANTIL TOKERAU
UBICACIÓN : CALLE MANUEL RIOFRIO 171, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO.
MANDANTE : FUNDACIÓN INTEGRA
FECHA : JULIO DE 2017

A. GENERALIDADES

A1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la construcción, según D.S. 548 y ampliación de cobertura de la meta regional 2016, del Jardín Infantil Tokerau, ubicado en la Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. Se proyecta una edificación de dos pisos de una capacidad de 40 lactantes, en 2 salas cuna y 56 párvulos, en 2 salas de nivel medio.

El terreno donde se emplaza el proyecto, contempla una edificación de 2 pisos, de albañilería de ladrillos con losa de entrepiso y otros elementos que definían su uso y destino de edificación de culto religioso y actividades afines.

Al intervenir esta edificación para fines educacionales es preciso disponer de espacios amplios que no se condicen con lo existente, por tanto, es preciso demoler lo correspondiente a la edificación de 1 y 2 piso, losa entrepiso, pilares interiores, desarmar cubierta, interior, conservando los elementos estructurales que el calculista defina.

La edificación demolida, se construirá en el 1º piso con hormigón armado y 2ª piso perfiles de acero galvanizado.

El resto de la edificación del proyecto se construirá en el 1ª piso de albañilería de ladrillos confinada y 2ª piso en perfiles de acero galvanizado.

Descripción de elementos exteriores que se adecúan y/o se ejecutan para incorporar a proyecto.

- Acera adyacente a frente de propiedad en área anexada en hormigón según eett y Serviu según corresponda.
- Reja perimetral frente a área anexada prolongación del cierre existente, de acuerdo a plano de detalle, manteniendo diseño existente.
- Puerta reja en acceso discapacitados y/o área de bicicleta, de acuerdo a detalle y manteniendo las características del cierre existente.
- Puerta acceso a área de servicio, de acuerdo a detalle y manteniendo las características del cierre existente.
- Refuerzo de cierre perimetral en deslinde calle Rio Blanco.
- En rampa de escape existente en patio de expansión 1, refozar baranda con protección de malla acma.
- Rampas, escaleras y niveles de acuerdo a proyecto.

Estas especificaciones técnicas, son complemento de los planos de arquitectura y especialidades, anexos y términos de referencia.

Serán responsabilidad de la constructora, los proyectos definitivos de especialidades, la construcción de obra gruesa, terminaciones, obras complementarias e instalaciones, gestión de certificación de las especificaciones técnicas, se ordenan de acuerdo al siguiente índice:

1. GENERALIDADES
2. PROYECTOS ESPECIALIDADES
3. OBRAS PREVIAS
4. OBRA GRUESA
5. TERMINACIONES
6. OBRAS COMPLEMENTARIAS
7. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
8. INSTALACIONES
9. ANEXOS

Los criterios adoptados para la definición de la materialidad, son los siguientes:

DOCUMENTACION

- PLANTA DE ARQUITECTURA
- ELEVACIONES Y CORTES
- PLANO UBICACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y CUBIERTA.
- CUADRO DE SUPERFICIES Y CUADROS NORMATIVOS
- DETALLES VENTANAS- PUERTAS.
- ELEVACIONES DE RECINTOS HÚMEDOS.
- DETALLES DE PROTECCIONES, REJAS, CASSETAS DE BASURA Y CALEFONT, MOBILIARIO EN OBRA.
- PLANTAS DE PAVIMENTOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ARTEFACTOS ELECTRICOS.
- CUADRO DE COLORES INTERIORES Y ELEVACIONES DE COLORES DE FACHADA.
- PROYECTO CÁLCULO
- MECÁNICA DE SUELOS.
- TOPOGRAFÍA.

El contratista deberá considerar de ser necesario a su costo en cada una de las partidas, según corresponda, todo desarme, desmonte, montaje, armado y reposición etc., de cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos que se detallan a continuación.

Además, las presentes Especificaciones Técnicas se deben considerar como el mínimo obligatorio a ser cumplido respecto a: detalle de calidades de materiales, elementos y componentes, pudiendo el contratista ofrecer alternativas de mejoramiento, siempre que estas estén debidamente acordadas con la I.T.O.

Tratándose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberá consultar en la propuesta todos los elementos o acciones necesarias para asegurar la correcta ejecución y terminación de cada partida, aunque no aparezcan en los planos y especificaciones técnicas.

A2 NORMAS TECNICAS APLICABLES

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

Las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización (INN).

En ausencia de normas nacionales, se exigirá para definir un nivel de calidad o características de materiales, el cumplimiento de normas extranjeras de aplicación frecuente en el ámbito de la construcción: DIN, ASTM, etc.

A3 REGLAMENTOS Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

Las disposiciones contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, (D.O. 19.05.92).

Decreto N° 209 del 2002 del Ministerio de Salud y todas sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 548, 1988, del Ministerio de Educación.

A4 PROFESIONALES PROYECTISTAS

Arquitectura: Francesca Calderón

Calculista: Ricardo Luna

Topografía: Milton Noguera:

Mecánica de suelos: Consultora CGEVal

A5 REFERENCIAS

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos del proyecto. La obra se ejecutará en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con carácter aclaratorio o por parte de las especialidades, como es el caso de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Eléctricos y de gas. (Cargo y responsabilidad de la empresa contratista que se adjudique la construcción de la obra).

Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislación y reglamentación vigente; en especial:

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- Reglamentos para instalaciones Sanitarias.

- Instalaciones eléctricas de consumo en Baja tensión.
- Reglamentación SEC
- Bases administrativas Especiales
- Términos de Referencia para elaboración de Proyectos
- Orientaciones Diseño de Fachadas
- Normas Chilena del Instituto Nacional de Normalización
- DS 548
- Plan Regulador Comunal

A6 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y según indicaciones de fábrica.

La I.T.O. rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.

La I.T.O. Podrá solicitar al contratista la certificación de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como una mención referencial, la constructora podrá proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa debe someterse oportunamente a consideración del I.T.O. para su aprobación o rechazo, quien resolverá al respecto.

No se permitirá el uso de material reciclado.

A7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

La constructora deberá entregar, un CD con fotografías mostrando el avance de la obra en las faenas más importantes en ejecución para cada estado de pago.

Al final de la obra, se solicita hacer entrega de al menos 3 fotografías impresas en formato 20 x 25 cm sobre marco de bastidor de madera.

A8 INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA

El control de la obra estará a cargo del Inspector Técnico de Obra (I.T.O.), quien será nombrado por la Fundación Integra. Todas las instrucciones por ella impartidas, deberán ser cumplidas estrictamente.

Todas las instrucciones se darán por escrito, dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservación es responsable la Empresa Constructora y lo deberá mantener en el recinto de la Obra.

La ITO no podrá efectuar ni autorizar ningún cambio al Proyecto ni a sus Especificaciones sin contar con el VºBº escrito de los Arquitectos proyectistas y del Mandante. Cuando la Empresa Constructora solicite un cambio, deberá ser consultado a la ITO, por escrito y está deberá aprobar o rechazar por libro de obra.

La ITO podrá rechazar materiales llegados a la obra que no cumplan las especificaciones pertinentes.

La ITO podrá Exigir ensayos especiales cuando a juicio justificado del ITO sea necesario, debiendo ser representativos de la calidad de la obra, los cuales deben realizarse en presencia del ITO, con cargo al Contratista.

La ITO tiene la facultad de poder suspender las faenas cuando se compruebe incumplimiento de las bases, se realicen en forma descuidada o con peligro para las personas o instalaciones, o no se tomen las muestras para ensayos contemplados. Para tal efecto, el ITO deberá pedir la autorización a su jefatura directa.

La ITO podrá ordenar la paralización y eventualmente la demolición de obras ejecutadas a costa del contratista, cuando no se hayan cumplido los requisitos especificados en cuanto a resistencia, dimensiones, ubicación y calidad de los materiales. Para tal efecto, el ITO deberá pedir la autorización a su jefatura directa.

La ITO podrá pedir separar, suspender o pedir la sustitución de un trabajador o encargado de la obra, cuando su accionar atente contra el buen funcionamiento de la obra, atente contra la moral y buenas costumbres, o ejecute acciones que pongan en riesgo a sus compañeros y/o instalaciones.

La ITO podrá Exigir la correcta Instalación de Faena y Elementos de Protección Personal (EPP) conforme a lo establecido en la normativa y el contrato.

A9 DISCREPANCIAS

En caso de discrepancias entre los diferentes proyectos (arquitectura, especialidades, calculo, etc.), se deberá comunicar al arquitecto o ingeniero calculista, a través del I.T.O. para su solución. Por tanto el contratista no podrá, tomar decisiones sin previa aprobación de este.

Cualquier duda o diferencia en los planos, deberá ser analizada e informada, en la etapa de estudio de propuesta.

Las diferencias que no sean consultadas en esta etapa serán asumidas a costo de contratista. Las que no podrán ser traspasadas a Fundación Integra

Las discrepancias que surjan en el desarrollo de la obra, se consultaran al I.T.O., quien traspasara las dudas por escrito a los proyectistas correspondientes.

Por tanto el Contratista Ofertante, será el único responsable de considerar los procedimientos y partidas involucradas para su correcta ejecución, en su oferta económica.

Cualquier referencia de las Especificaciones Técnicas, no mencionadas en los planos o viceversa, se consideraran incluidas en ambos documentos y serán parte integral de este contrato. Estas deberán ser resueltas por el proyectista correspondiente sin incurrir en costo alguno para Fundación Integra.

A10 SEGURIDAD

Todo el personal que labore en la obra deberá contar con los elementos de seguridad necesarios. Los elementos de seguridad obligados en forma permanente son: botín, guantes, cascos y lentes, los que se deben usar de acuerdo a la labor que se realice: botas de goma, guantes de goma, máscara con filtro, protectores de oídos, protectores faciales, chaleco reflectante, cinturón de seguridad, arnés de seguridad, cabo de vida, etc.

Al igual todas las estructuras provisionarias que sustenten plataformas donde se ubiquen operarios, maquinarias o herramientas deberán ser proyectadas por el profesional a cargo respetando los cálculos estructurales mínimos y ser aprobadas por el Arquitecto.

El personal adscrito a la obra será de responsabilidad del Contratista y para efecto de cubrir la eventualidad de accidentes deberá estar afiliado y cotizar para su personal en una Mutual de Seguridad. Se dará fiel cumplimiento a lo establecido en DS 76 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios, al DS 594, Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y a todas las normas competentes referentes a este apartado, quedando el I.T.O. facultado para sancionar, multar o retener los estados de pago debido al incumplimiento de estos.

A11 MEDIDAS PARA DISMINUIR IMPACTO AMBIENTAL

El retiro de escombros, sólo se efectuará en horario diurno, sin acopio de material en la vía pública, ni provocando obstrucción al tránsito ni en los accesos de los vecinos. Para evitar propagar el polvo que se podría producir en el transcurso de la obra hacia los predios vecinos, el profesional a cargo podrá disponer la colocación de una malla tipo sombreadero sobre los medianeros. Durante el transcurso de la faena deberá regarse el terreno constantemente para evitar que se levante polvo. Se deberá verificar la limpieza de las ruedas de los vehículos que abandonen la obra para evitar la propagación de material particulado en la vía pública.

A12 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Serán todas aquellas que la empresa constructora deberá considerar más allá de los ítems consultados en este pliego de especificaciones, con el fin de lograr un desarrollo confiable, expedito, seguro y eficiente de los procesos constructivos, tales como: ANDAMIOS, CARRERAS, PUENTES, BARANDAS PROVISORIAS, ESCALAS PROVISORIAS, CUBIERTAS PROVISORIAS, PROTECCIONES DE PERSONAL Y DE OBRA, AVISOS DE OBRA Y SEGURIDAD, DEMARCACIONES, ENTIBACIONES, GRUAS, MONTACARGAS, MAQUINARIA EN GENERAL, INSTALACION DE LETREROS PROFESIONALES y cualquier otro aspecto no mencionado en estas especificaciones, que se deban considerar para el buen y expedito desarrollo de las Obras o que se consideren necesarias bajo las normas del "buen construir" y/o a juicio de la ITO, necesarias para cumplir los requerimientos antes enunciados.

B . ESPECIALIDADES

Se consulta el desarrollo de los proyectos de especialidades, Será responsabilidad de la constructora hacer cruce de todos los proyectos y resolver oportunamente las incongruencias entre estos y con el proyecto de arquitectura y calculo, en la etapa de estudios y desarrollo del proyecto. A costo del contratista, tanto en tiempo y en materiales, se realizarán todas las modificaciones necesarias no contempladas en los proyectos, las cuáles serán comunicadas por escrito a la ITO.

Los proyectos a desarrollar son los siguientes.

B.1 Agua Potable y redes húmedas.

B.2 Alcantarillado

B.3 Evacuación de Aguas Lluvias

B.4 Gas

B.5 Electricidad

B.5.1 Corrientes Débiles

B.5.2 Eléctrico

B.6 Certificaciones; Será responsabilidad del contratista la obtención de la certificación en los organismos pertinentes.

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Permisos y derechos municipales

Serán de responsabilidad de Fundación Integra la tramitación y pago del permiso de edificación y la recepción definitiva. La constructora deberá definir un encargado de obra, quien firmará como constructor frente a la Dirección de Obras Municipales.

La constructora deberá entregar oportunamente la siguiente documentación:

- 1- Informe medidas de calidad y gestión en obra. Firmado por el encargado de obra.
- 2- Patente al día de encargado de obra.
- 3- Certificado de reposición de pavimentos, emitido por el SERVIU, en caso de que corresponda.
- 4- Certificado Sello Verde.
- 5- Certificado de declaración de instalaciones interiores de gas TC6
- 6- Certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillado.
- 7- Certificado de declaración de instalaciones eléctricas de interior TE1
- 8- Certificado de pintura intumescente, en caso de que corresponda.
- 9- Certificaciones de hormigones.
- 10- Libro de Obras.

1.2 Instalación de Faenas

La constructora podrá hacer uso del terreno desde el día estipulado para entrega de terreno en las Bases Administrativas Especiales, siempre que haya presentado la documentación y boletas de garantía indicada según dicho documento.

Todas aquellas áreas que deban implementarse para cumplir con un adecuado funcionamiento de la obra (Servicios higiénicos provisorios, vestidores, comedor, etc.) serán de exclusiva responsabilidad de la constructora, quien será el responsable de proveer las instalaciones y condiciones que requiera para sus trabajadores. La constructora deberá proponer al ITO las áreas y su emplazamiento y éste (el ITO) dará la aprobación, Todo bajo al cumplimiento del DS. 594

1.2.1 Libro de Obra

En la obra se deberá mantener un libro foliado autocopiativo en triplicado, para anotaciones, observaciones y todo posible cambio por parte de Ingeniero, Arquitecto, Constructor, ITO, Instaladores y Propietario según se requiera.

Todo evento que se considere relevante o impida el avance de la obra, deberá ser anotado en el libro.

Toda consulta que se haga a través del libro, deberá especificar a quien se consulta y ser respondida por la misma vía. Será de responsabilidad de la constructora informar a los profesionales de Integra o al ITO sobre las consultas que se escriban en el libro de obras en ausencia de éstos.

Será responsabilidad de la constructora mantener un respaldo digital del libro de obra, que será entregado semanalmente al ITO.

1.3 Trabajos Previos

1.4 Trazados y Niveles

Los trabajos de trazados y niveles serán dirigidos por un profesional competente a través de un equipo topográfico y contará con el V°B° de la inspección. El replanteo del trazado se deberá verificar en las distintas etapas de: excavación, fundaciones, plantas de pisos e instalaciones, respetando las cotas indicadas en el proyecto, para esto se usarán instrumentos ópticos.

El nivel del piso terminado (N.P.T.) será revisado por la I.T.O. al momento de trazar en la obra. El Contratista deberá mantener, durante todo el desarrollo de la Obra, un punto de referencia (PR), en algún elemento inmóvil, exterior del Edificio para indicación del nivel de referencia de cotas del Edificio

El Contratista será responsable de los trazados de cualquier eje, muro, fundación o elemento definido en los planos del contrato. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de la Obra, deberá ser informada de inmediato al Arquitecto y la I.T.O., antes de cualquier actividad u obra que quede ligada a dicho trazado.

1.5 Acopio y Extracción de Materiales

La constructora deberá generar, al interior del sitio y por ningún motivo en la vía pública, un espacio para el acopio de basura y escombros propios de la obra, que no obstruya los accesos, salidas de emergencia y circulaciones interiores de la obra. En caso de ser necesario, será a cargo, costo y gestión de la constructora, la obtención de permisos municipales para el uso de la vía pública

Se deberán tomar las medidas necesarias de extracción periódica y contención aislada de los residuos orgánicos, para evitar la aparición de vectores, durante todo el transcurso de las faenas hasta la entrega definitiva. En caso de que aparecieran vectores, por cualquier motivo, la constructora deberá hacerse cargo de la fumigación y control de plagas. Cuando sea el caso, se deberá hacer entrega al ITO el documento y certificación pertinente.

Todos los residuos deberán ser retirados y llevados a vertederos autorizados según su tipo. Se deberán tomar las medidas apropiadas para acopiar, retirar y disponer de los residuos que se clasifiquen como contaminantes o de riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente.

1.6 Reparación de veredas y pavimentos afectados por las obras

Serán de cargo del Contratista todos los gastos por ruptura de pavimentos y repavimentación, con la sola excepción de los que se originen por la extensión de la red de agua potable fuera de la propiedad. Asimismo, se deberá consultar la reparación y ejecución de veredas y pavimentos, según lo indique el plano de emplazamiento de Arquitectura y el plano de muros con sus respectivos detalles anexos.

2 OBRAGRUESA

2.1 Movimiento de Tierras

2.1.1 Excavaciones

Tendrán las dimensiones apropiadas para ejecutar las fundaciones consultadas en el proyecto de cálculo o arquitectura. La profundidad será la indicada en los planos respectivos. El fondo será horizontal y sin alteraciones de la constitución natural del terreno. De ser necesario se deberán ejecutar las labores de demolición de fundaciones existentes y/o retiro de estos u otros elementos que interrumpen la correcta ejecución de las excavaciones y fundaciones proyectadas. La excavación podrá ser mediante medios mecánicos, pero los últimos 30 centímetros previos al sello de fundación deberán ejecutarse en forma manual o según lo estipulado en Mecánica de suelos.

La empresa contratista deberá considerar traslado de los escombros resultantes de la excavación, en forma

periódica hasta botadero autorizado. La I.T.O. podrá exigir a la constructora el certificado del botadero autorizado, si lo solicitase.

El contratista, en coordinación con la I.T.O. deberá gestionar la visita del mecánico de suelos para la aprobación y determinación del sello de fundación, el cual deberá quedar estipulado por libro de obras. Si es necesario se deberá considerar más de una visita.

2.1.2 Rellenos y estabilizado

Los rellenos para fundaciones y los rellenos en torno a fundaciones, se compactarán, según Mecánica de Suelos y por capas de no más de 15 cm. de espesor, con medios mecánicos, con el contenido de humedad igual o levemente superior al óptimo del terreno, hasta alcanzar la densidad necesaria.

Bajo todos los sectores de radieres se solicita rellenar con base según mecánica de suelo, compactada a máquina previa aprobación por escrito en el libro de obras por parte de la I.T.O. y calculista. La compactación se ejecutará en capas de no más de 15 cm. de espesor, para dar los niveles requeridos para recibir los radieres.

2.1.3 Retiro de excedentes

Se considera el retiro de todo el material excedente de las excavaciones realizadas a máquina y a mano

2.2 Enfierradura, Moldajes y Hormigones.

a) Armaduras

Las barras y mallas de acero deberán cumplir con los requisitos establecidos por norma según corresponda. Las barras de acero deberán almacenarse bajo techo o a la intemperie si las condiciones climáticas lo permiten, ordenando el material en lotes separados por diámetro, grado y longitud. Evitando su contacto directo con el suelo, evitando su deformación o ensuciamiento. El corte y doblado de las barras de acero deberá ejecutarse en frío, por personal competente, con los elementos y herramientas adecuadas. Antes de colocar una barra deberá verificarse que se encuentre libre de cualquier otra suciedad. Las barras deberán fijarse adecuadamente en sus intersecciones con amarras de alambre de acero recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros dispositivos de plástico o mortero, de modo que la armadura quede en posición correcta y ajustándose a los recubrimientos de hormigón especificados, se deberá reponer los distanciadores dañados producto de eventuales pisadas de los trabajadores. No se permitirá el uso de soldadura en las amarras.

b) Moldajes

Los moldajes podrán ser de madera, metálicos o una combinación de ambos. El material debe ser tal, que asegurará localidad del hormigón. La madera deberá ser de buena calidad, no presentara agujeros ni nudos sueltos, fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar el empleo del moldaje. Se deberá considerar las alzaprimas de acuerdo proyecto de cálculo, también considerar en su ejecución el correcto amarre y funcionamiento, respetando los tiempos de fraguado y descimbre de las mismas. Teniendo en cuenta niveles y aplomos correspondientes a especificaciones.

c) Hormigones

El tipo de hormigón a emplear será de fábrica, teniendo especial cuidado en el cumplimiento de los tiempos de fraguado. Se solicita cemento de calidad y tipo especial o superior, determinando su dosificación de acuerdo a

proyecto de cálculo. Los agregados pétreos deben estar exentos de materiales orgánicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas. El agua a emplear debe ser potable. En ningún caso se aceptará la preparación de hormigones en forma manual o en condiciones climatológicas adversas, salvo autorización expresa de la I.T.O.

Los moldajes, y elementos de sujeción serán revisados y aprobados por la I.T.O. antes de autorizar el hormigonado.

La constructora programará las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. Se solicitan rellenos y vaciados de hormigón por elemento.

Deben dejarse previstas en el hormigón todas las pasadas de cañerías, tuberías y cualquier elemento embutido de anclaje. Etc. ya que no se autorizarán picados posteriores.

Se tendrá especial cuidado con el fraguado del hormigón. Los hormigones se protegerán de los cambios bruscos de temperatura, evaporación y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros días.

***Nota general de Hormigones:**

En la confección, transporte y colocación de los hormigones, así como en la clasificación y dosificación de los áridos, además de lo establecido en las presentes Especificaciones, se seguirá lo establecido en las Normas del Instituto Nacional de Normalización pertinentes, citadas al comienzo del texto.

El cemento y los agregados se dosificarán en peso, no obstante se aceptará la medida de los agregados en volumen, siempre que estas medidas se controlen y estén respaldadas por dosificación preparada por laboratorio competente.

El constructor se ceñirá estrictamente a lo especificado en los planos de estructuras, tanto en las dimensiones de los elementos proyectados como en la calidad de los materiales a emplear.

Especial cuidado se deberá tener con la calidad del acero, diámetro y ubicación de las barras y con la dosificación, nivel de confianza y calidad de los áridos para cada tipo de hormigón especificado.

Sólo se aceptará hormigón confeccionado en forma mecánica ya sea en planta externa o elaborada in situ con dosificación estudiada por laboratorio de hormigón para los áridos a proveer.

El plazo para proceder al descimbre de los elementos se establecerá previamente en común acuerdo con el Calculista.

Los elementos verticales serán regados en forma permanente durante siete días a contar del momento en que el hormigón haya fraguado, las losas se protegerán con membrana de curado aplicada con pulverizador o rodillo en el momento en que el endurecimiento del hormigón lo permita, y se mantendrán regadas en forma permanente a contar del instante que se permita el tránsito sobre su superficie.

El Constructor deberá proponer a la Unidad Técnica un Laboratorio de Hormigones para tomar muestras de hormigón in situ para el ensaye a la compresión, independientes de las que tome el proveedor del hormigón en el caso de suministro de planta externa. Se tomará una muestra por cada faena de hormigonado que no supere los 20 m³ y una muestra por cada 20 m³ o fracción cuando la colocación sea mayor a dicho volumen. Cada muestra corresponde a tres testigos que serán ensayados a la compresión a los 7, 14 y 28 días a contar de la fecha de elaboración, los que serán debidamente informados, bajo un informe certificado.

Tanto el Calculista, como la Unidad Técnica, verificarán en obra el sistema constructivo del hormigón armado, y serán los encargados de autorizar el hormigonado en cada etapa importante de la obra.

La I.T.O. podrá exigir la demolición de cualquier elemento de hormigón que no cumpla con la resistencia especificada y también cuando presente fallas tales como: exceso de nidos, desnivel es, deformaciones, desaplomes, segregaciones, juntas de hormigonado imperfectas, etc.

La Unidad Técnica deberá controlar continuamente:

- La granulometría y características de los agregados.
- La dosificación de los materiales.
- Asentamiento del hormigón, por medio del cono de Abraham. Esto último se hará en presencia del Contratista o representante de la firma; quien deberá informar posteriormente al Jefe de Obra. Los resultados obtenidos se anotarán en un registro especial, donde se dejará constancia del resultado y del lugar de extracción de la muestra o de su destino, con la firma de ambos.
- La calidad del agua, que deberá ser previamente aprobada.

Las faenas de colocación del hormigón serán tan continuadas como sea posible, se consolidarán los volúmenes colocados empleando vibradores mecánicos de inmersión, debiendo disponer el Contratista de vibradores de reserva para fallas eventuales de ellos en faena. El programa de colocación deberá considerar y minimizar los problemas de retracción de fraguado.

Se ha considerado la posibilidad de que sea necesario efectuar reparaciones de hormigones ya fraguados, en cuyo caso se procederá como sigue:

- a) Una vez demolida la parte defectuosa, se picará la superficie de hormigón sano en la forma que se indica en estas especificaciones para superficies destinadas a ser estucadas.
- b) Se colocarán los moldajes y barras de refuerzo, si esto es necesario. El moldaje debe ser suficientemente resistente para soportar la compactación del hormigón.
- c) Se aplicará resina epóxica a las superficies de contacto.
- d) Se hormigonará usando en la mezcla un expansor de hormigón del tipo "Intraplast" de SIKA u otro similar.

Antes de concretar paredes en contacto con agua y que son atravesadas por cañerías u otros elementos, deberán colocarse los tubos cortos o piezas especiales respectivas que las atraviesan. Las armaduras no se cortarán al encontrarse con estos tubos sino que se desviarán en la distancia mínima para dejarlas pasar. Estas piezas deberán estar completamente limpias, y se les quitará previamente todo revestimiento, aceite u óxido de manera de obtener una buena adherencia con el hormigón. La colocación del concreto en torno a ellas deberá hacerse con especial cuidado para evitar su desplazamiento y la formación de nidos por la cara inferior.

Colocación

El método de colocación deberá ser tal que no produzca separación de los elementos del hormigón. Este no se debe dejar caer directamente sobre las enfierraduras o sobre moldes profundos para evitar que con los repetidos golpes sobre los fierros o moldes se separen los agregados gruesos del hormigón.

En los muros o pilares, el hormigón debe ser uniformemente distribuido durante el proceso de vaciado y una vez depositado no debe desplazarse lateralmente con la sonda de compactación. Deberá depositarse en capas horizontales de no más de 0,60 m. de profundidad, evitando las capas inclinadas. La altura máxima aceptada para llenar muros, machones o pilares en una misma faena será 2 metros

El vertido del hormigón deberá ser hecho en forma de evitar su segregación, utilizando para tal

efecto canoas u otros dispositivos.

La compactación del hormigón será con vibradores de inmersión con sondas de diámetro adecuado para el elemento que se concrete, las sondas deberán ser operados por personal especializado en este tipo de labor y supervisados en forma permanente por el capataz durante la colocación del material.

A medida que el hormigón se coloque en los moldes, ya sea en elementos estructurales en fundaciones o rellenos, deberá ser completamente compactado, de manera que llene las esquinas, se envuelvan los fierros, se eliminen los nidos de piedras y se provoque sólo un pequeño exceso de mortero en la superficie.

Para este efecto, el hormigón deberá ser vibrado internamente con vibradores de alta frecuencia,

igual o superior a 6.000 vibraciones por minuto, los equipos serán los suficiente para que la operación de vibrado quede terminada a más tardar 15 minutos después de colocado el hormigón.

El tiempo de vibración, así como las distancias entre los puntos en que se aplique el vibrador, serán determinados prácticamente. El valor medio del tiempo de vibración es de 5 a 25 segundos, las distancias entre puntos de vibración están comprendidos entre 40 y 60 cm.

Deberá contarse con unidades de reserva de vibradores accionados con motores eléctricos y bencineros, a fin de no tener interrupciones en esta faena.

Se autorizará la colocación del hormigón una vez que la ITO haya verificado:

- El tiempo máximo entre la mezcla y la colocación, el cual no podrá ser superior a 30 minutos.
- La correcta colocación, fijación y limpieza de los fierros de armaduras, las que no deberán tener aceite, polvo, hielo, óxido, escamas o cualquier otro residuo.
- La colocación de separadores entre los moldajes y las barras de acero.
- La remoción del agua o cualquier otro elemento extraño en los lugares de colocación.
- El recubrimiento con material desmoldante aceptado por la ITO en los moldajes.
- La colocación de todas las piezas y cañerías que crucen muros por concretar, debidamente limpios de pintura, óxido, o cualquier otro que afecte la adherencia.

En la colocación del hormigón deberán adoptarse además las siguientes precauciones:

- La altura de vaciado del hormigón no será mayor a 2 m.
- Las juntas de hormigonado que se produzcan, programadas o imprevistas, deberán ser tratadas con productos epóxicos aceptados por la ITO (Colmafex o similar).
- Se limpiará la superficie del hormigón ya colocado con chorro de arena o mediante picado, escobillado y chorro de agua a presión (hidrolavadora). En todo caso, el método a usar deberá eliminar completamente la lechada superficial, árido mal adherido y partículas sueltas.
- Recibido el tratamiento de limpieza por la ITO, y previo a la colocación del hormigón, se procederá a la colocar un puente de adherencia epóxico aceptado por la ITO, respetando cabalmente las instrucciones del fabricante. Si durante una faena de hormigón llueve, se tomarán precauciones adicionales para evitar alteraciones en el contenido de agua de los áridos y la mezcla.

Las superficies superiores de losas y radieres se dejarán terminadas de acuerdo al tipo de pavimento

a colocar, con las pendientes y niveles indicados en los planos. Sólo se estucarán las superficies expresamente indicados.

Curado

Los elementos verticales serán regados en forma permanente durante siete días a contar del momento en que el hormigón haya fraguado, las losas se protegerán con membrana de curado aplicada con pulverizador o rodillo en el momento en que el endurecimiento del hormigón lo permita, y se mantendrán regadas en forma permanente durante 7 días a contar del instante que se permita el tránsito sobre su superficie.

Para faenas de hormigonado hechas en tiempo frío se tendrán, entre otras, las siguientes precauciones:

- No programar hormigones si el pronóstico del tiempo vaticina temperaturas inferiores a 5° C.
- Tomar las medidas adecuadas para que durante los 3 días posteriores a la colocación la temperatura del ambiente que rodea al hormigón no será inferior a 5° C.
- El Contratista dispondrá de recubrimientos y protecciones contra temperaturas de congelamiento.
- Si existen condiciones de temperatura o viento que aceleren la evaporación del agua durante la colocación o fraguado del hormigón, además de los materiales de curado y riego, deberá colocarse protecciones especiales que den sombras, pantallas que corten el viento o lloviznas que humedezcan al ambiente, desde antes del hormigonado. Las medidas de protección y curado deberán extremarse respecto al caso corriente.

El plazo para proceder al descimbre de los elementos hormigonados se establecerá previamente en común acuerdo con la Unidad Técnica.

Normas

El cemento debe cumplir con la norma NCh 148.

El agua de mezcla será dulce y cumplirá con NCh 170 of 2013.

Los agregados sólidos, arena y ripio, deben cumplir con la norma NCh 163. No se aceptan agregados de dimensiones superiores a 38 mm. (1 1/2").

La construcción deberá efectuarse de acuerdo a normas NCh 429, 430 y 172, a las disposiciones de la Ley de Ordenanza General de Construcciones DS 1.050 del 9/7/60 y DS 2.614 del 31/12/60.

2.2.1 Fundaciones

Se realizarán según disposiciones generales y en estricto acuerdo a planos de cálculo. No deberán ser menores a 60 cm. a no ser que el proyecto estructural indique lo contrario.

1. Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos y especificaciones de cálculo con respecto a sus dimensiones, dosificaciones, enfierraduras, etc. Previo a hormigonado se deberá aprobar por la ITO la enfierradura de acuerdo a proyecto, lo que deberá quedar por libro de obra.
2. Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de la NCh. Nº 170 Of. 2013 "Hormigón-Requisitos Generales".
3. La colocación y curado de los hormigones se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la NCh. Nº 170 Of. 2013. Además, se deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones anexas:
 - a. Humedecer adecuadamente todas las paredes y fondo de las excavaciones y moldaje previo hormigonado.
 - b. El vibrado del hormigón se ejecutará por capas sucesivas, no mayor de 30 cms. de alto

empleando vibrador por inmersión.

4. Previo hormigonado de los diferentes elementos de las fundaciones, se dejarán en las excavaciones o moldajes, todas las perforaciones necesarias para el paso de tuberías de instalaciones, considerando posibles dilataciones y refuerzos adecuados.

Sera requisito obligatorio el empleo de hormigón de fábrica y deberá adjuntarse copia de la guía al ITO.

2.2.1.1 Provisión y confección de emplantillado

En hormigón simple de acuerdo a dosificación y espesor determinado por calculista, de espesor no menor a 5 cm. El hormigón deberá quedar nivelado y aplatachado, para poder replantear niveles y trazos sobre el mismo.

En caso que las condiciones del terreno lo requieran, deberá profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar el sello de fundación prescrita para las fundaciones. (Tanto la confección, como la colocación y el curado, cumplirán con las disposiciones de la norma Nch 170, OF.2013).

2.2.1.2 Hormigón Cimientos H-25

De acuerdo a lo señalado en ítem 2.2, letra C) **Hormigones**.

2.2.2 Radier

Sobre relleno estabilizado y compactado según proyecto de cálculo, se dispondrá cama de ripio de 10 cm., para recibir una capa de polietileno 0,4 mm con traslapes mínimos de 30 cm. sin rotura. Sobre el polietileno se vaciará el hormigón que conformará el radier especificado en proyecto de cálculo, el cual no podrá ser menor a 10 cm. Se contemplará malla acma de acuerdo a lo indicado en proyecto de cálculo.

Los niveles de radieres deben considerar las alturas necesarias para el paso de tuberías de instalaciones.

Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutarán las partidas de enreglado, mediante reglas de aluminio u otro sistema, el cual asegure la horizontalidad o pendiente y niveles requeridos.

Se solicita terminación rugosa o platachado en aquellos sectores que reciban pavimento cerámico y terminación afinada para los sectores que reciban pavimentos vinílicos.

2.2.3 Sobrecimientos

2.2.3.1 Enfierradura, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Armaduras**

2.2.3.2 Moldajes, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Moldajes**.

2.2.3.3 Hormigón H-25

De acuerdo a lo señalado en ítem **Hormigones**.

2.2.4 Pilares

2.2.4.1 Enfierradura, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Armaduras**.

2.2.4.2 Moldajes, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Moldajes**.

2.2.5 Vigas y Cadenas de H.A.

2.2.5.1 Enfierradura, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Armaduras**.

2.2.5.2 Moldajes, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Moldajes**.

2.2.5.3 Hormigón H-25

De acuerdo a lo señalado en ítem **Hormigones**.

2.2.6 Losas de Hormigón Armado

2.2.6.1 Enfierradura, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem 2.2 letra a.

2.2.6.2 Moldajes, confección y colocación

De respetarse lo señalado en ítem 2.2 letra b.

El alzaprimado de losas deberá mantenerse por 21 días posterior al hormigonado. Para el descimbre de losa, se mantendrán las alzaprimas hasta que los elementos de hormigón hayan alcanzado la resistencia especificada ó hasta que se elimine una eventual sobrecarga de obra, siempre según indicaciones del calculista.

2.2.6.3 Hormigón H-25

De acuerdo a lo señalado en ítem **Hormigones**.

2.2.7 Muros de Hormigón Armado

2.2.7.1 Enfierradura, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Armaduras**.

2.2.7.2 Moldajes, confección y colocación

De acuerdo a lo señalado en ítem **Moldajes**.

2.2.7.3 Hormigón H-25

De acuerdo a lo señalado en ítem **Hormigones**.

2.3 Paramentos y Estructuras

2.3.1 Albañilería Confinada (Ladrillo 29x14x7.1)

Ante todo deberán cumplirse las disposiciones de la norma Nch 2123, Of97

El primer piso se contempla de albañilería confinada. La estructura principal se ejecutará en albañilería, la cual será reforzada con pilares, cadenas y vigas de hormigón de acuerdo a proyecto de cálculo. Estas albañilerías

serán conformadas por ladrillo cerámico hecho a máquina, tipo princesa ranurado, o equivalente técnico, puestos de sogas, de acuerdo a proyecto de estructuras. Se tomarán todas las precauciones en cuanto a humedecimiento, antes y después de su ejecución y en cuanto a nivelación y aplomados.

Las uniones de albañilería con los pilares de hormigón se ejecutarán con endentados, considerando una separación máxima de 5 cm. de hilada por medio, con llagas y tendeles entre 1 y 2 cm, como máximo.

Para la fijación entre radier y albañilería, deberá aplicarse un puente de adherencia, según indicaciones del fabricante y deberá contemplarse, para las primeras hiladas, aditivo impermeabilizante en el mortero de pega.

El mortero de junta se preparará en forma mecánica, con agua potable y arena limpia, exenta de materias orgánicas y sales y de granulometría conforme a normas. El mortero de junta será de dosificación Cemento: Arena de 1:3, salvo que el proyecto de estructuras indique lo contrario.

No se deberá usar mortero que haya comenzado a fraguar o con más de dos horas de preparación.

Los elementos de hormigón, como pilares y cadenas se harán según las especificaciones indicadas en proyecto de cálculo y ejecución según normas INN.

Para la colocación de las hiladas, la velocidad de colocación en vertical de los muros de albañilería no podrá ser superior a 1,0 m diarios.

En cualquier caso, el ladrillo a utilizar deberá cumplir con la transmitancia térmica indicada para la zona 2, previa autorización de la I.T.O.

2.3.2 Estructura Perimetral De Acero Galvanizado

Se solicita estructura de acero galvanizado tipo Metalcon con perfiles de acero galvanizado tipo CA de 90 x 38 x 12 x 0,85 mm y soleras (inferior y superior) tipo C de 92 x 30 x 0,85 mm. Como revestimiento interior estará forrada por una plancha de yesocartón tipo "RF" de 15 mm de espesor. Las juntas serán selladas con el sistema Joint Gard Super y Joint Col 300 y el acabado general será con pasta-E Mono Componente marca Proso. Como revestimiento exterior se deberá instalar una plancha de madera OSB de 11,1 mm y una plancha de fibrocemento de 8 mm separadas horizontalmente por una cantería de 8 mm sellada con silicona y dispuestas de acuerdo a lo indicado en proyecto de arquitectura.

Como aislación se consulta la instalación de lana de vidrio "Aislanglas", tipo rollo libre de 50 mm de espesor y factor R119.

OBSERVACIONES:

Los elementos de Metalcon deben transportarse de "canto", tanto en vehículo como manualmente, puesto que pueden deformarse. Para el traslado dentro de una obra, se recomienda trasladar las piezas con una inclinación de 45°.

Para la fijación de cargas pesadas, con resistencia dinámica, como pueden ser los sanitarios (lavabos, Wc suspendidos en la pared, estanques o acumuladores empotrados, urinarios, etc) a los tabiques y revestimientos, es necesario colocar estructuras dimensionadas y calculadas adecuadamente como soportes para sanitarios. En tal caso debe realizarse una unión resistente de estos elementos a los perfiles de soporte verticales.

Todos los vanos y rasgos de puertas y ventanas, dispuestos en los muros perimetrales deberán contemplar un reforzamiento de la estructura según cálculo estructural e indicaciones del fabricante.

Se consulta dejar en todos los perímetros de vanos de puertas y ventanas, trozos continuos de madera de 2x3", para fijar posteriormente las protecciones.

2.3.3 Escaleras

Las escaleras de emergencia serán de hormigón armado y estructura metálica, de acuerdo a lo indicado en proyecto de estructuras. La escalera principal conserva la estructura y se readecua, de acuerdo a lo indicado en proyecto de estructuras y detalle de arquitectura.

2.3.3.1 Escaleras Hormigón Armado

De acuerdo a lo señalado en proyecto de cálculo y arquitectura.

2.3.3.2 Escaleras metálicas

De acuerdo a lo señalado en proyecto de cálculo y arquitectura.

2.4 Techumbre

2.4.1 Estructura de Techumbre Acero

Se considerara para la techumbre una estructura de cerchas de acero, de acuerdo a lo indicado en el proyecto de cálculo estructural, considerando además, en cerchas de metalcon, las indicaciones del fabricante.

Se debe incluir en esta partida todas las piezas de anclaje, conexión, fijación, refuerzos y soldaduras indicadas en los planos y las necesarias para asegurar un buen acoplamiento entre elementos estructurantes.

El Contratista deberá cuidar la nivelación, aplomo y alineamiento de la estructura en sus diferentes etapas de la construcción y montaje.

Se tendrá el cuidado de efectuar el montaje con elementos y maquinaria adecuada a la magnitud de los elementos.

En estructuras de acero, se aplicará pintura intumescente de resistencia al fuego **F-30** o superior de acuerdo a partida en todos los elementos de cerchas, y elementos que queden a la vista y en todas las vigas de aleros que queden o no a la vista.

2.4.2 Cubiertas De PV4 Acero Sin Pre Pintado

Se considera una Plancha de Acero PV4 Sin Prepintado, de 0,5 mm de espesor y una cumbrera metálica tipo caballete Aluzinc de 0,5mm de espesor. Se deben considerar todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas. El manejo y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Se dispondrán sobre placas de OSB de 11,1 mm de espesor. Entre ambas planchas se considera como barrera de vapor una membrana hidrófuga, Tyvek-Homewrap u otra de superior calidad. Se consulta para las áreas no traslúcidas de aleros y tapacanes un encamisado mediante paneles estructurales de astillas o virutas de madera, placas OSB 11.1 mm., sobre las cuales se instalará un revestimiento de placas de fibrocemento 8 mm terminación empastada y pintura, de acuerdo a ítem de pintura exterior de las presentes especificaciones técnicas.

Se deberá contemplar rejillas de ventilación de aluminio, según punto [3.12.4.2](#) de las presentes especificaciones y planos de arquitectura.

Nota: En todas las uniones de muros con elementos estructurales de la cubierta, donde queden espacios abiertos hacia el entretecho se deberá considerar el mismo revestimiento especificado, membrana Tyvek entre placas incluida, dando continuidad a la terminación del muro, con estructura soportante de acero galvanizado tipo Metalcon y considerando aislación especificada en punto **3.6.5** de las presentes especificaciones. La unión entre muros debe asegurar la homogeneidad y estanqueidad de los elementos.

2.4.3 Cubiertas De Policarbonato PV4.

En áreas según proyecto de arquitectura, se considera revestimiento de placas de policarbonato PV4. Color Opal Blanco. Se instalará según indicaciones del fabricante. Se aplicará sello de silicona en todas las uniones y alrededor de los tornillos para evitar filtraciones. Deberá instalarse la plancha con su cara protectora UV hacia arriba.

2.5 Bajadas y Canales

La evacuación de aguas lluvia será de acuerdo a proyecto de aguas lluvias (desarrollado por un profesional competente e idóneo, a cargo de la constructora adjudicada). Se deberán incluir todos los elementos de evacuación de aguas lluvias los cuales serán en hojalatería.

Comprende esta partida la provisión de canales, bajadas de aguas lluvia, forros, collarines de salida ductos o ventilaciones sobre cubierta, sombreretes, etc. y cualquier otro elemento necesario para evitar filtraciones. Se utilizarán todos los elementos, tales como: Canaletas, bajadas, bota aguas, forros, emballetados, cubetas, esquineros, tapas, abrazaderas, coplas, codos, juntas, ganchos de fijación, soportes orientables, uniones de canaletas y demás accesorios. Para una óptima ejecución y funcionamiento. Las uniones se fijará mediante tornillos galvanizados con golillas de acero galvanizado y de neopreno N°7 11/4" y los traslajos longitudinales, que serán mínimo de 150mm, se fijarán con remaches pop y sello tipo Sikaflex 11Fc.

Las bajadas de aguas lluvias y canalización indicadas en planos de arquitectura son sugeridas, remitiéndose al punto **6.7** de las presentes especificaciones técnicas. El proyecto de aguas lluvias y su absorción en terreno deberán ser definidas por la empresa constructora mediante proyecto de especialidad, el que deberá ser aprobado previamente por el I.T.O y Arquitecto.

2.6 Estucos y remates

2.6.1 Estuco Exterior en Muros de Albañilería

Se contempla estuco de mortero cemento/arena en proporción 1:3 y aditivo impermeabilizante, en toda la superficie del muro de albañilería, por su cara externa, en espesor de 2.5 cm. terminación lisa.. Para asegurar su correcta fijación, de ser necesario, previamente se deberá considerar puente de adherencia tipo pontestuco o similar.

2.6.2 Estuco Interior en Muros de Albañilería

Se contempla estuco de mortero cemento/arena en proporción 1:3, en toda la superficie del muro de albañilería, por su cara interna, en espesor de 2.5 cm. terminación lisa. Para asegurar su correcta fijación, de ser necesario, previamente se deberá considerar puente de adherencia tipo pontestuco o similar.

2.6.3 Sobrelosas

Se considera sobrelosa como nivelador en todas las losas de hormigón con terminación apta para la recepción del pavimento definitivo y tal como lo indiquen los detalles del proyecto de arquitectura. Deberá considerar un promotor de adherencia para asegurar la unidad del elemento. En pasillos y terrazas exteriores, posterior a la impermeabilización e inmediatamente después de la aplicación del promotor de adherencia, se considera una sobrelosa con hormigón de gravilla H-20 afinada y con impermeabilizante Sika 1. La sobrelosa deberá quedar con pendiente hacia el canal de aguas lluvia según detalle de arquitectura. Durante el curado, todas las sobrelosas se deberán mantener cubiertas con tela tipo aspillera húmeda durante 7 días.

2.6.4 Tratamiento de Rasgos

Estas superficies serán rematadas en fresco, si se requiere la reparación de algún detalle adicional, se aplicara Bemezcla AC o si la carga es mayor de 5 mm con mortero pre-dosificado Bemezcla FFL, aplicado según indicaciones del fabricante. Se debe tener especial cuidado en mantener húmedo elementos estucados durante 7 días mediante aplicación de aspilleras húmedas en cada rasgo.

2.6.5 Cortagotas

El alfeizar deberá tener la pendiente necesaria para evitar la acumulación de agua. Se debe incluir un perfil cortagotas de PVC, marca DVP, de acuerdo a detalle de arquitectura. El alfeizar en ventanas de cocinas

deberá considerar, además, una pendiente hacia el interior según plano detalle de arquitectura.

2.7 Impermeabilizaciones

2.7.1 Barrera de Vapor

En la estructura perimetral de acero galvanizado, deberá contemplar, entre placa OSB y fibrocemento una barrera de humedad con membrana hidrófuga Tyvek-Homewrap u otra de superior calidad, traslapadas entre sí en forma horizontal y/o vertical como mínimo en 0,25 m.

2.7.2 Impermeabilización de Jardineras

Sobre una mano de Igol Primer se deberá considerar la protección de la estructura de hormigón de la jardinera con un mínimo de dos manos o las que fuesen necesarias de pintura asfáltica altamente impermeable y anticorrosivo Igol Denso, o similar calidad. En jardineras que se encuentren en contacto con muros perimetrales se deberá subir en un área de 40 cms de altura por todo el perímetro con el paramento, con ChilcoDry o similar.

2.7.3 Impermeabilización de Segundo Piso.

Para el segundo nivel, se consulta impermeabilizar, terrazas, circulaciones y patios, piso de baños y cocina, considerando retorno de 15cm en los encuentros muro-piso y tabique-piso. En el sector del receptáculo de ducha, se deberá retornar verticalmente mín. 2,0 m en los tabiques.

La superficie deberá estar apta para ser pintada, es decir, sin protuberancias, carachas, insertos, rebabas, nidos, oquedades, etc.

En todos los encuentros de losa-muro y losa-tabique, se deberá confeccionar un cuarto rodón o media caña.

Se procederá a la impermeabilización con membrana asfáltica producto cementicio bicomponente, formulado en base a polímeros reactivos y resinas sintéticas, en dos manos.

Se podrá utilizar alguno de los siguientes productos:

- Igol Flex de SIKA.
- Masterseal 550 de MASTER BUILDERS TECHNOLOGIES (444 97 60)
- Flexocret-Seal de Baumix (218 66 79) ;
- Cave 1 Seal de CAVE

3 TERMINACIONES

Tanto en exteriores como interiores, la I.T.O. exigirá una adecuada terminación en los encuentros de las diversas superficies: muros con muros, cielos con muros, muros con pavimento; juntas por cambio de materiales, o por cortes en un mismo material, juntas de dilatación, etc.

3.1 Tabiques Interiores

Se consideran tabiques divisorios interiores de estructura de acero galvanizado.

Todos los encuentros de tabiques con muros o losas en el mismo plano, se ejecutarán dejando la plancha de volcánita del tabique pasada sobre el muro, respetando la medida libre de arquitectura.

Se deberá tener especial cuidado al momento de colocación de los revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar la parte de esta que revestirá el dintel.

Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de Junta Invisible de acuerdo a instrucciones

del fabricante. La terminación final será lisa, a espejo.

Como norma general, se deberá considerar para todos los dinteles de puertas, que no se aceptarán uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la última plancha sobre la puerta, deberá tener la forma del hombro.

Observaciones

Los elementos de Metalcon deben transportarse de "canto", tanto en vehículo como manualmente, puesto que pueden deformarse. Para el traslado dentro de una obra, se recomienda trasladar las piezas con una inclinación de 45°.

Para la fijación de cargas pesadas, con resistencia dinámica, como pueden ser los sanitarios (lavabos, Wc suspendidos en la pared, estanques o acumuladores empotrados, urinarios, etc) a los tabiques y revestimientos, es necesario colocar estructuras dimensionadas y calculadas adecuadamente como soportes para sanitarios. En tal caso debe realizarse una unión resistente de estos elementos a los perfiles de soporte verticales y a modo de refuerzo, deberá instalarse doble pie derecho con montantes.

Todos los vanos y rasgos de puertas y ventanas, dispuestos en los muros perimetrales deberán contemplar un reforzamiento de la estructura según cálculo estructural e indicaciones del fabricante.

Deberán contemplar esquinero metálico en todos los vértices, además en todos los perímetros de vanos de puertas y ventanas, se consulta trozos continuos de madera de 2 x3", para fijar posteriormente las protecciones.

3.1.1 Tabique Volcometal 90

Será tabique volcometal de e=90 mm, elemento formado por estructura de perfiles de acero galvanizado Cintac, con horizontales canales inferior y superior en perfil 2x3x0,85 mm., a piso con clavos de impacto de 1 1/2", fulminante rojo y a cielos con roscalata, cada 40 cm. Los verticales serán montantes en perfil 2 x 3 x 0,85 mm., fijadas a canales con tornillos roscalata de 3/8 cada 40 cm.

La estructura se forrará por ambas caras con una plancha de volcanita estándar de espesor 15 mm, con borde junta invisible, las cuales se fijarán a la estructura metálica mediante tornillos para volcanita autoperforantes de 1 ¼" cada 25 cm.

Los espacios libres interiores de la estructura serán rellenos lana mineral de espesor 50 mm. y densidad 40 Kg/m3.

Se contemplan refuerzos de madera de pino seco de 55 x 70 mm.horizontales entre los perfiles verticales, para fijar posteriormente elementos tales como: muebles murales, estanque W.C., lavamanos, terminales de griferías de tina, calefactores murales, soportes para TV, etc. Se incluyen estos refuerzos de madera en contorno de centros de puertas y closets.

Se contemplan según lo indicado en los planos de arquitectura.

Para los recintos húmedos se debe considerar el uso de volcanita RH de 15mm de espesor.

3.1.2 Tabique Volcometal 120

Será tabique volcometal de e=120 mm, elemento formado por estructura de perfiles de acero galvanizado Cintac, con horizontales canales inferior y superior en perfil 2x4x0,85 mm., a piso con clavos de impacto de 1 1/2", fulminante rojo y a cielos con roscalata, cada 40 cm. Los verticales serán montantes en perfil 2 x 4 x 0,85 mm., fijadas a canales con tornillos roscalata de 3/8 cada 40 cm.

La estructura se forrará por ambas caras con una plancha de volcanita estándar de espesor 15 mm, con borde junta invisible, las cuales se fijarán a la estructura metálica mediante tornillos para volcanita autoperforantes

de 1 ¼" cada 25 cm.

Los espacios libres interiores de la estructura serán rellenos lana mineral de espesor 50 mm. y densidad 40 Kg/m³.

Se contemplan refuerzos de madera de pino seco de 55 x 70 mm. horizontales entre los perfiles verticales, para fijar posteriormente elementos tales como: muebles murales, estanque W.C., lavamanos, terminales de griferías de tina, calefactores murales, soportes para TV, etc. Se incluyen estos refuerzos de madera en contorno de centros de puertas y closets.

Se contemplan según lo indicado en los planos de arquitectura.

Para los recintos húmedos se debe considerar el uso de volcánita RH de 15 mm de espesor.

3.1.3 Shafts

Serán de estructura volcometal. Será formado por estructura de perfiles de acero galvanizado Cintac, con horizontales canales inferior y superior en perfil 2x4x0,85 mm., a piso con clavos de impacto de 1 1/2", fulminante rojo y a cielos con roscalata, cada 40 cm. Los verticales serán montantes en perfil 2 x 4 x 0,85 mm., fijadas a canales con tornillos roscalata de 3/8 cada 40 cm.

La estructura se forrará por su cara exterior con doble plancha de volcánita RF de espesor 15 mm, con borde junta invisible, las cuales se fijarán a la estructura metálica mediante tornillos para volcánita autoperforantes de 1 ¼" cada 25 cm. Contempla aislación de acuerdo a lo estipulado en ítem 3.2.2

De necesitar ductos para salidas de hojalaterías de cocinas, se deberán contemplar de estructura, de acuerdo a solución A.2.3.30.118. Será formado por estructura de perfiles de acero galvanizado, con horizontales canales inferior y superior en perfil 2x4x0,85 mm., a piso con clavos de impacto de 1 1/2", fulminante rojo y a cielos con roscalata, cada 40 cm. Los verticales serán montantes en perfil 2 x 4 x 0,85 mm., fijadas a canales con tornillos roscalata de 3/8 cada 40 cm.

La estructura se forrará con su cara interna en fibrocemento de 8 mm y volcánita std, de 10 cms, por su cara externa, con borde junta invisible, las cuales se fijarán a la estructura metálica mediante tornillos para volcánita autoperforantes de 1 ¼" cada 25 cm. Contempla lana mineral R/119 tipo Colchoneta con papel a una cara espesor de 50 mm y densidad media aparente de 40 Kg/m³.

Los ductos deberán contemplar registros que permitan mantenerlos interiormente libres de adherencias grasas y .sus características deberán cumplir lo exigido por art 4.3.19 de OGUC.

3.2 Aislación

3.2.1 Aislación Acústica De Tabiques Interiores

La aislación acústica de los tabiques interiores será tipo Aislanglass 50 mm, el cual debe quedar traslapado 10 cm.

3.2.2 Aislación Acústica De Shafts

Se deberá utilizar aislante acústico Aislanglass 50 mm doble, encamisando las tuberías en pasadas de shafts.

3.3 Pavimentos

3.3.1 Pavimentos Interiores de Cerámica

Según la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita la instalación de cerámica de piso de 30 x 30 cm, antideslizante, tipo granulada, modelo Calbuco de Cordillera o similar, color blanco.

El radier deberá presentar una superficie rugosa y muy limpia al momento de la colocación. Las palmetas se fijarán con Bekrón, de acuerdo a recomendación del fabricante, el cual deberá colocarse con espátula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, será ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebase la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocarán niveladas con una cantería de 3 mm. El fraguado se efectuará con cemento especial tipo Befragüe, del mismo tono de la cerámica, debiendo obtenerse una adecuada penetración en las uniones. Una vez terminada esta operación, las palmetas no deberán moverse durante 48 horas.

Las palmetas se recibirán lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes, manchas ni ondulaciones. No se aceptarán variaciones de color entre una caja y otra. Se verificará la nivelación de los pavimentos, así como también los cortes y encuentros con otros pavimentos, los que deberán ser rectos y limpios, sin despuntes y tendrán ajustes precisos. Se tendrá especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterías y la homogeneidad del fragüe. Considerar cubrejuntas metálicas fijadas con tornillos color similar a tono de aluminio de ventanas (mate) en cada encuentro de pavimento con otro de distinto material.

3.3.2 Pavimentos Exteriores De Cerámica

Según la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en circulaciones exteriores, se solicita la instalación de cerámica de piso de 45 x 45 cm, antideslizante, tipo piedra, modelo Lanalhue de Cordillera, o similar, color gris. Para su colocación deberán seguirse las mismas consideraciones indicadas en el ítem **3.3.1**

3.3.3 Pavimentos Interiores de Palmetas Vinílicas

En los recintos indicados en la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura se consulta la instalación de palmetas de cuarzo-vinílico de la marca ARMSTRONG modelo DLW TEXTURE IMPERIAL, de 3,2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño semi-direccional, compuesto por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos. Suministrado en losetas de 30,5 x 30,5. Bacteriostático y fungistático. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante y sellado con sello recomendado por el fabricante. Colores y patrón según plano de pavimentos y cuadro de colores en proyecto de arquitectura.

3.3.4 Palmetas De Caucho

Se consulta la instalación de Pavimento de Goma. Estos se dispondrán de acuerdo a lo indicado en planta de pavimentos del proyecto de arquitectura.

Estos estarán compuestos de goma HDPE, con el color incorporado (no pintado) grano de 1 a 3 mm, colores verde y azul, su parte interior debe estar compuesta por goma negra, debe tener una terminación de goma de color incorporado de 0.7mm. En su parte interna cada palmeta debe tener canaletas para un mejor drenaje e instalación.

Se instalarán sobre radier según indica el fabricante, el área se confinara mediante solerillas de hormigón.

3.3.5 Pasto y Vegetación

Se consulta la instalación de palmetas de pasto natural. Será instalado de acuerdo a las secciones de patio indicadas en la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura. Previo a la instalación del césped se debe mejorar el terreno retirando todo excedente como basura, rocas, terrones, etc y mejorándolo con la aplicación de abonos y tierra de hojas adecuada para la instalación de los rollos de pasto natural.

3.3.6 Superficies decorativas.

Se considera su ubicación, diseño y colores de acuerdo a lo indicado en planta de pavimentos. La superficie deberá ser revestida del color deseado con StreetBond de TEP, Asfalchileo superior, el cual deberá ser

aplicado con maquina especializada, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.



Imagen de referencia

3.4 Revestimientos

3.4.1 Cerámica de muros

Se consulta la provisión e instalación de palmeta cerámica esmaltada tipo Cordillera, de color blanco, combinado con colores institucionales según arquitectura, de 20x30 cm. de primera selección y de una misma hornada para asegurar la uniformidad del color. Se utilizará fragüe blanco.

En Salas de hábitos higiénicos de niveles medios y salas de mura, se instalara franja de cerámico 20x30 cordillera color, ice cream fresa, ice cream limón, ice cream mango a una altura de 1,20 esta palmeta se instalara apaisada, utilizando 1 palmeta de cada color, según detalle o equivalente con previa autorización del ITO.

Los cerámicos se instalaran sobre las tabiquerías de recintos húmedos y en bodegas de alimentos en todo el muro, de piso a cielo. El manejo y la colocación de los elementos se realizarán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso.

Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación.

Todas las bases deberán estar totalmente secas antes de recibir cualquier cerámico.

Las palmetas, que irán de piso a cielo, se fijarán con Bekrón, de acuerdo a recomendación del fabricante, el cual deberá colocarse con espátula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, será ubicada en su lugar y presionada hasta que rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocarán niveladas con una cantería de 3 mm con espaciadores plásticos. El fraguado se efectuará con cemento especial tipo Befragüe, del mismo tono de la cerámica, debiendo obtenerse una adecuada penetración en las uniones.

Las palmetas se recibirán lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes, manchas ni ondulaciones. No se aceptarán variaciones de color entre una caja y otra.

Se tendrá especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterías y la homogeneidad del fragüe.

3.4.2 Esquineros PVC

En esquinas de shafts, vanos, muebles o cualquier volumen saliente que tenga revestimiento cerámico, se deberá dar terminación a las esquinas con esquineros para cerámicos de PVC, marca DVP color blanco de 10 mm.

3.5 Pinturas y Barnices

Generalidades

Se aplican las Normas Nch 331.of.97, 342.of.61 , 1001.of.89, 1050 a la 1060 of73.

Se ejecutarán según planos específicos y planos de detalle. Se complementa con instrucciones del arquitecto en obra.

La obligatoriedad en el empleo de estos materiales se exigirá respecto a normas vigentes. Todos los colores están definidos en el cuadro Anexo A.7, para ello el I.T.O. podrá solicitar las muestras en terreno que sean necesarias, en formato de 35 x 35 cm. sobre MDF de 5 mm.

Todos los materiales serán de primera calidad. Las pinturas serán exclusivamente de las marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo de pintura a usar, deberá contar con la aprobación por escrito de la I.T.O.

Todas las superficies a pintar deben limpiarse, pulirse, recorrerse; eliminando en general todas las imperfecciones, porosidades asperezas y costras para un buen acabado final.

El Contratista deberá considerar las manos necesarias, con un mínimo de dos, para que las superficies queden bien cubiertas. La I.T.O. podrá rechazar, y exigir manos adicionales, en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias, sopladuras, englobamiento, fisuras u otros desperfectos.

El Contratista deberá contemplar la protección previa y limpieza posterior de todos los elementos y materiales manchados producto de la pintura, tales como: pisos y muros interiores y exteriores; vidrios y perfiles de aluminio interiores y exteriores de ventanas; quincallerías; griferías; artefactos sanitarios y muebles, siendo responsable por su deterioro.

3.5.1 Tratamiento de Superficies

Los muros y cielos deben ser limpiados de tal manera de retirar todos los restos de hormigón, mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, retirar la suciedad, sales, grasas, polvo o cualquier otra contaminación que impida la buena adherencia de la pintura. Para tales efectos, se recomienda evaluar según corresponda a la situación del sustrato, una limpieza superficial mecánica con escobilla de acero, espátula, lijado, etc., hasta obtener un sustrato sano, firme y libre de contaminación.

Los alambres, clavos y puntas de enfierradura deben ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como mínimo 5 mm bajo la rasante, además deben ser pintados con anticorrosivo.

Los hormigones existentes que se encuentren con algún grado de contaminación deben ser revisados, eliminando todo material contaminado y disgregado mediante picado o escariado hasta obtener un sustrato sano, firme y libre de contaminación.

Los muros de Hormigón que no vayan estucados deberán ser quemados para eliminar todos los residuos de desmoldantes, polvos y sales con una solución de ácido muriático con agua en relación 1:10, las que se lavarán posteriormente con agua a presión mediante uso de hidro-lavadora, para retirar los residuos del ácido. Las superficies interiores de los elementos de hormigón y albañilería, que reciban pinturas, deberán ser

revestidas con yeso, debiendo quedar las superficies totalmente planas, lisas y en condiciones óptimas para recibir posteriormente el empaste.

3.5.2 Pinturas Exteriores

La rasante del estuco deberá estar a nivel para recibir la pintura, cualquier reparación posterior de la rasante no se puede hacer sobre el muro pintado (con terminación). Previo al pintado, se aplicará Pasta-E Mono Componente marca Prosol, en estructuras de borde rebajado, se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos, las juntas serán tratadas previamente con el sistema Joint Gard Super y Joint Col 300, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijará, eliminando todos los defectos e imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa, suave y exenta de ralladuras.

Luego, se deberá aplicar como terminación 3 manos (o hasta cubrir) de Esmalte al Agua según cuadro colores de Anexo A.6.

3.5.3 Pinturas Interiores

Se debe dejar la rasante a nivel en esta etapa, cualquier reparación posterior de la rasante no se puede hacer sobre el muro pintado (con terminación).

Previo al pintado, se aplicará pasta muro interior F-15 de Tajamar, en estructuras de borde rebajado se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos, las juntas serán tratadas previamente con el sistema Joint Gard y masilla base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijará, eliminando todos los defectos e imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa, suave y exenta de ralladuras. Luego, se deberá aplicar como terminación 3 manos (o hasta cubrir) de Esmalte al Agua según cuadro colores de Anexo A.6.

3.5.4 Pintura De Cielos

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se pintarán con esmalte al agua blanco, marca Ceresita, mínimo dos manos. Los cielos de recintos húmedos se pintarán con óleo opaco color blanco, mínimo dos manos.

3.5.5 Pintura De Puertas

Óleo brillante o esmalte sintético Ceresita, dos manos como mínimo, con impregnación previa en caso de puertas de madera natural. Se consideran los siguientes colores:

Puertas	Color
Salas Mudas	Celeste integra
Bodegas	Color amarillo integra
Accesoy vías escape y sala docente	Verde integra
Cocina	Bodegas de alimentos, rojo integra
Puertas de Oficinas	Azul integra
Otras puertas	Color blanco

*Se deberá contemplar pintura sobre celosía, placa metálica y marcos metálicos.

3.5.6 Pintura Intumescente

En todos los elementos estructurales metálicos (estructura de techumbre, pilares de acero en patio techado u otros) con el fin de proteger dichos elementos de la acción del fuego se aplicará pintura intumescente Cerefire X-200 similar o superior en la cantidad de capas que sean necesarias hasta alcanzar un espesor que garantice el factor de retardo al Fuego F-60 como mínimo, y en consideración al cálculo de masividad. Previa aplicación de ésta, deberá prepararse la superficie según indicaciones del fabricante (lavado y anticorrosivo según tratamiento de metales 3.5.8).

Método de Recepción: Los espesores de película seca de cada capa de pintura, deberán ser contralados por la constructora o medidos con un medidor electromagnético, las superficies pintadas deberán lucir homogéneas, limpias, en buenas condiciones. Las capas de pintura, deberá presentar una película continua, en forma monolítica, sin cortes o diferencias de sentido a causa de trazos o huellas que pudieren dejar los equipos o herramientas de aplicación. El color o tono de las capas de pintura aplicadas a cada estructura, deberán lucir sin variación alguna al ser observadas en un mismo plano (salvo en aquellos casos donde la superficie presente algunas irregularidades morfológicas). El brillo u opacidad (según sea el caso) de las capas de pintura, deberán lucir uniformes y continuas. Las películas de pintura, deberá estar bien adheridas al sustrato, no podrán existir sopladuras, ampollas, chorreaduras u/o cualquier elemento que disminuya la calidad de la protección.

El espesor solicitado deberá estar avalado y certificado por Laboratorio especializado como requisito para la aprobación de la partida y antes de la ejecución de la pintura de terminación.

Como pintura de terminación se utilizará esmalte al agua de color según proyecto de arquitectura.

3.5.7 Tratamiento de Maderas

Todos los elementos de madera deben ser lijados para asegurar la eliminación de astillas e imperfecciones.

Los elementos de madera en exteriores, como las bancas sombreaderos y todos elementos de madera que queden en contacto directo con el ambiente se sellarán con dos manos de impregnante protector de madera CereStain, de la marca Cerecita, color Roble. Al ser un producto de baja viscosidad, se deben evitar las manchas por goteo.

En las protecciones de estufas, bancas en vestidor y en todo mobiliario o elemento de madera que quede al interior de un recinto se aplicarán 2 manos de barniz marino, color natural, o la cantidad de manos que sean necesarias para lograr un acabado completamente parejo.

3.5.8 Tratamientos y pinturas elementos metálicos

Los elementos metálicos deberán estar previamente limpios con detergente líquido, debidamente enjuagado y seco. Se revisarán posibles saltaduras, las cuales se lijarán y desmancharán las zonas reparadas. Se considera la aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva, de distinto color, en todas las caras de los perfiles de todas las estructuras metálicas, quedando estas con todas sus caras impregnadas, para posteriormente recibir según sea el caso, dos manos pintura intumescente o de óleo brillante, de acuerdo al cuadro de colores de Anexo A.6. Este apartado aplica igualmente para canales y bajadas de aguas lluvias.

3.5.9 Sellos

En contorno de vástagos de griferías, canterías de muros estructurales perimetrales, perímetro horizontal superior de tinajas y receptáculos de ducha y en general en todos los encuentros con elementos que permitan filtraciones de agua se utilizará sello en base a cordón de Sikaflex 11 FC.

3.6 Cielos

3.6.1 Puente de adherencia.

Previo aplicación del enlucido de yeso se debe contemplar punteado o bien aplicación de Ponteyeso de Aislantes Nacionales, según indicaciones del fabricante. Cualquier otro puente de adherencia será aprobado por la ITO dependiendo y una vez observadas las cargas de yeso resultantes de la obra gruesa terminada.

3.6.2 Enlucido de Yeso

Sobre la superficie preparada con puente de adherencia se considera enlucido y rinconeado de yeso, según tiempo de aplicación especificado por el fabricante del puente de adherencia, debiendo quedar las superficies totalmente planas y lisas para recibir la pintura de terminación. Se considera en cielos de primer piso

3.6.3 Estructura de Cielo

Estructura de acero galvanizado según indicaciones del fabricante. La altura desde el NPT y el cielo terminado, deberá ser de acuerdo a lo determinado por el proyecto de arquitectura.

3.6.4 Revestimiento Cielo

Se consulta planchas de yeso-cartón tipo Volcanita RF de 12,5 mm de espesor, perfectamente nivelado y afianzado a entramado de cielo mediante tornillos para Volcanita galvanizados. En recintos húmedos se consulta Volcanita RH.

La instalación deberá incluir y pasta, con el fin de lograr una superficie perfectamente lisa y apta para ser pintada. Se deben considerar nivelaciones de estructura, de ser necesario.

Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de junta invisible de acuerdo a instrucciones del fabricante. La terminación final será lisa.

3.6.5 Aislación De Cielo

Sobre la perfilería de acero galvanizado se dispondrá de aislación térmica de lana de vidrio, tipo Aislánglass, rollo libre, densidad 14 Kg/m³ y espesor de 80 mm, R 188.

Las uniones deberán ser traslapadas al menos 10 cm.

3.7 Guardapolvos y Molduras

3.7.1 Guardapolvos y junquillo

En recintos interiores, excluidas salas de baño y recintos húmedos, se consulta guardapolvo de madera fingerjoint 14 x 70 mm, tipo Corza, el cual se afianzará mediante adhesivo doble contacto y puntas de 2". Su terminación corresponderá a pintura esmalte sintético color según cuadro de Anexo A.7, previo lijado de todas las piezas, las cuales se recorrerán o empastarán hasta obtener superficies lisas y parejas, sin deformaciones de ningún tipo, para recibir pintura. Todas las uniones entre piezas se realizarán a la perfección y los encuentros serán a 45°. Se deberá asegurar terminación de unión piso y guardapolvo mediante el uso de 1/4 de rodón

3.7.2 Cornisas

En recintos interiores, Cornisa poliestireno extruido 25 x 25 mm de alta densidad, Set de 4 metros. DECOFLAIR el cual se afianzará mediante adhesivo de montaje Thomsit o superior. Su terminación corresponderá a pintura esmalte sintético. Las piezas se recorrerán o empastarán hasta obtener superficies lisas y parejas, sin deformaciones de ningún tipo, para recibir pintura. Las uniones entre piezas en que se realizarán los encuentros serán a 45°.

3.7.3 Cubrejuntas

La presente partida se refiere a la provisión y colocación de cubrejuntas de aluminio, fijadas mediante tornillos cabeza plana o recomendados por el fabricante. Deberá, de ser necesario salvar posibles desniveles de pavimentos, de manera de lograr uniformidad en sus zonas de contacto para la unión de pavimentos interiores y exteriores.


Serán de color mate o a definir por la ITO. Estas se afianzarán mediante tornillos. Irán para los vanos de puertas, directamente bajo el eje de la hoja.

3.8 Marcos y Puertas

Los marcos de las puertas serán de perfiles de acero según imagen de referencia.

Marcos y Tapas Especificación Técnica Cintac ET-14/MA-7-2

Especificaciones Generales				
Largo normal:	6 mts. Otros largos previa consulta.			
Recubrimiento:	Negro.			
Extremos:	Lisos de máquina.			
Calidad normal:	ASTM A500			
Otras dimensiones:	A pedido, previa consulta a CINTAC.			



Nº	Descripción	Espesor nominal		Peso teórico		Código
		e	mm	P	kgf/m	
4-2	Correderas y batientes para fierro y madera	1,0		0,79		3828
		1,5		1,14		3830

Imagen de referencia.

Es importante en la colocación del marco, asegurar que su posición con respecto al muro sea la determinada. Se comprobará la nivelación del dintel y el aplomo de las piernas.

Las puertas irán de acuerdo a lo indicado en plano de detalle. No se permitirán la presencia de deficiencias como: deformaciones o torceduras.

En interiores las puertas serán MDF lisa *Jeld Wen* base blanca o equivalente técnico autorizado por el ITO.

En exteriores, se contemplan puertas con interior metálica marca Masonite modelo sinfonía. Para puertas metálicas vidriadas se considera Puertas marcas Daybar, modelo NL y HG, o similar según detalle de arquitectura.

Se considera exterior toda puerta que sirva a espacios abiertos al exterior, como pasillos o patios cubiertos.

3.8.1 Puerta P1

Según detalle de Arquitectura

3.8.2 Puerta P2

Según detalle de Arquitectura

3.8.3 Puerta P3

Según detalle de Arquitectura

3.8.4 Puerta P4

Según detalle de Arquitectura, considera ventana fija, indicada en [3.10.1.13](#), a modo de mirilla y doble celosía.

3.8.5 Puerta P5

Según detalle de Arquitectura

3.8.6 Puerta P6

Según detalle de Arquitectura

3.9 Quincallería

Todas las puertas interiores serán conforme tabla adjunta

Llevará 3 bisagras de acero bronceado, de 3 ½ x 3 ½ “por hoja.

Las cerraduras serán tubulares, marca Scanavini y tipo de acuerdo a cuadro

Recinto	Cerradura
Salas de Actividades y salas cuna	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, tipo acceso principal.
Sala Hábitos Higiénicos y Mudas	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, tipo simple paso / dormitorio niños
Baños de personal	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, seguro Interior, llave exterior.
Cocinas	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, tipo acceso principal.
Bodegas	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, tipo acceso principal.
Oficinas y Comedor	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, tipo acceso principal.
Sala comunitaria	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, tipo acceso principal.
Sala amamantamiento.	Cerradura de manilla Scanavini Modelo 960 U, seguro Interior, llave exterior.
Puerta metálica servicio	Cerradura Sobreponer Scanavini 2001, color negro
Puerta de acceso	Sobreponer Eléctrica Scanavini 2050 Color Negro.
Puerta en portones de acceso.	Sobreponer Eléctrica Scanavini Modelo 2150-30, de 3 pitones, color negro.
Puertas en portones de rejas tipo patio de servicio.	Sobreponer Mecánica Scanavini Modelo 2002, de 2 pitones, color negro.

Se deberán incorporar láminas de acero galvanizado, atornilladas en todo su perímetro, en la parte inferior de todas las puertas lisas de MDF, hasta los 50 cm de altura.

Se pegará en la parte superior, además de las fijaciones, con adhesivo de contacto tipo para maderas y metales, con el fin de evitar que se ondee y cree un riesgo de corte para los niños. Las láminas se deben pintar del mismo color de cada puerta.

3.9.1 Puerta P1

Se considera quincallería de acuerdo a lo indicado en punto 3.9

3.9.2 Puerta P2

Se considera quincallería de acuerdo a lo indicado en punto 3.9

3.9.3 Puerta P3

Se considera quincallería de acuerdo a lo indicado en punto 3.9

3.9.4 Puerta P4

Se considera quincallería de acuerdo a lo indicado en punto 3.9

3.9.5 Puerta P5

Se considera quincallería de acuerdo a lo indicado en punto 3.9

3.9.6 Puerta P6

Se considera quincallería de acuerdo a lo indicado en punto 3.9

3.9.7 Ganchos de Sujeción

Se consideran, a modo de ganchos de sujeción, para sujetar la puerta abierta al muro, cadenas de seguridad en cada puerta de acceso, escape, salas de área docente, salas de hábitos higiénicos, salas de mudas, cocinas y bodegas de alimentos, con altura no inferior a 1.60 mts.



Imagen de referencia

3.9.8 Barra Antipánico (incluye picaporte)

En puerta de baño de discapacitados se debe incorporar barra antipánico por requerimiento normativo. Esta será modelo Sacanavini modelo DT-1200-RA o equivalente técnico aprobado por ITO. (Ver anexo A.3)

Como complemento, al interior de la puerta del baño de discapacitados, se debe instalar un picaporte base recta 100mm, zincado, para permitir el cierre manual de la puerta desde el interior.

3.9.9 Topes de Goma

Topes de goma o plástico esféricos de DVP, similar o superior. Irán perfectamente afianzados a pisos. Serán de color blanco. En casos que dichos topes no sean adecuados deberán hacerse topes especiales que cumplan dicha función con eficiencia y seguridad. Deben estar ubicados a no menos del último tercio de cada hoja.



3.10 Ventanas y Cristales

3.10.1 Ventanas de Aluminio

Las ventanas irán asentadas en los vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Irán de acuerdo a plano de puertas y ventanas, Los marcos serán de Aluminio color Blanco. Se deberán incluir burletes de goma, felpas y todos los elementos necesarios para una correcta ejecución de la partida.

Se debe contemplar seguros que impidan la apertura por el exterior de la ventana.

No se aceptarán elementos sueltos o sujetos a desperfectos. Se emplearán hojas de tipo correderas con corta-gotera. Se consultan vidrios fabricados por laminación o flotación en hojas planas elaboradas por estirado continuo, sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras. Normativa: Nch 132 Of. 55.

Los vidrios deberán estar aprobados por esta norma, serán transparentes, sin fallas. No se aceptarán espesores menores de 4 mm.

En salas de actividades, salas cuna, salas de hábitos higiénicos y salas de muda, serán tipo termopanel, con doble vidrio y cámara de aire hermético medidas 4/10/4.

Para el montaje de los vidrios en perfiles, se empleará burlete de goma. Irán en general en las ventanas, y puertas vidriadas. Como centro para los vanos se utilizará el mismo material de revestimiento exterior del tabique, es decir, en tabiques de acero galvanizado, se confeccionará un centro de placa de fibrocemento pintado y para muros de albañilería se estucará el vano con terminación lisa y canto redondeado.

El centro debe quedar al plomo de las caras del muro, sin resaltos o pestañas que sobresalgan.

En ventanas de sala de actividades párvulos y lactantes y salas de expansión de 1 y 2º piso, deberá considerarse el empleo de protecciones no escalables de altura mínima 1.40m por el interior de los recintos en cada vano. Esta protección es independiente de las protecciones exteriores exigidas para las ventanas. Su dimensión marco de 30 x 30 mm, perfil tubular y verticales de 20 x 20 mm cada 10 cm, con pintura de acuerdo a término de referencia.

3.10.1.1 Provisión e Instalación Ventanas V1

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.2 Provisión e Instalación Ventanas V2

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.3 Provisión e Instalación Ventanas V3

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.4 Provisión e Instalación Ventanas V4

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.5 Provisión e Instalación Ventanas V5

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.6 Provisión e Instalación Ventanas V6

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.7 Provisión e Instalación Ventanas V7

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.8 Provisión e Instalación Ventanas V8

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.9 Provisión e Instalación Ventanas V9

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.10 Provisión e Instalación Ventanas V10

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.11 Provisión e Instalación Ventanas V11

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.12 Provisión e Instalación Ventanas V12

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.13 Provisión e Instalación Ventanas V13

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.14 Provisión e Instalación Ventanas V14

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.15 Provisión e Instalación Ventanas V15

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.16 Provisión e Instalación Ventanas V16

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.17 Provisión e Instalación Ventanas V17

No aplica

3.10.1.18 Provisión e Instalación Ventanas V18

Ubicación y tipo según planos de arquitectura.

3.10.1.19 Provisión e Instalación Ventanas V19

3.10.1.20 Ventanas fijas en salas de expansión y de actividades

A modo de mirillas, en puertas de acceso, se consideran según planos de arquitectura.

3.10.2 Film Antivandálico

En todos los vidrios de ventanas y puertas, en salas de actividades, hall, sala de muda, baños y salas de jardín infantil en general en donde se encuentren y transiten los niños, se solicita Film anti vandálico o vidrio inastillable, marca 3M modelo SCLARL 150, lamina de poliéster o similar a aprobar por la ITO, como protección anti accidentes y anti vandálica. No requiere ser instalada con traslape.

3.10.3 Mallas Mosquiteras

Irán dispuestas sobre un bastidor de aluminio tipo cerco grande de 25x50mm, en cuyas esquinas tendrá escuadras imantadas, además de un marco fijo de recepción compuesto por un perfil bolsa de 2" y un perfil escalonado de 2". Las piezas deberán ser color Titanio, al igual que la ventana. La malla deberá quedar instalada sin perforaciones, y con una buena tensión.

Se consulta para los vanos de ventanas y puertas de cocinas, cocinas de leche, comedor, bodegas de alimentos, baños y salas de muda.

Se deberá procurar una instalación que permita una limpieza periódica de las ventanas, es decir, que se pueda retirar e instalar con facilidad. Se solicita un cierre imantado para las puertas de malla mosquitera. Deberán ser dispuestas de acuerdo a plano detalle.

3.10.4 Celosías

3.10.4.1 Celosías De Pvc

Se solicita una celosía de PVC, 25x25 cm. en cada una de las puertas de recintos húmedos, en bodega de alimentos y material didáctico. Además en salas con calefactores a gas se solicitan dos celosías por puerta. Se contemplan para lo indicado en este punto, según detalles de puertas y ventanas. Deberán quedar pintadas con el mismo color de cada puerta.

Se solicitan dos celosías de PVC, 25 x25 cm. en el cielo de cada una de las salas de actividades, salas cuna, salas de expansión y comedor, ubicadas en esquinas opuestas diagonalmente, ubicación a aprobar por ITO. Las celosías deben quedar descubiertas (de aislación) en su cara superior, dentro del entretecho. Deberán quedar pintadas con el mismo color del cielo.

3.10.4.2 Celosías Aluminio

Se solicita una celosía de aluminio, 30x30 cm. en todos los frontones de entretecho, ubicación a aprobar por ITO. Deberá quedar pintada con el mismo color del muro.

311 Protecciones

3.11.1 Protecciones de Ventanas

En los vanos de ventanas, se deberán instalar protecciones de perfiles de acero según detalle de arquitectura, las cuales irán empotradas y fijadas a la estructura mediante uniones que aseguren su comportamiento estructural y una fijación no desmontable o desatomillable. Partida a aprobar por la ITO. Las protecciones irán en el exterior y serán en perfiles cuadrados 20/10/1,5, los cuales irán soldados a bastidor de ángulo 20/10/1,5, de manera vertical, con separación de 10 cm. a eje entre las barras, conformando paños que se ajusten a la medida de cada vano de ventana.

Los bastidores irán empotrados mediante tornillos autoperforante de al menos 2". A estos se les aplicará pintura de óleo brillante color según cuadro de Aneo A.7, previa preparación, lijado y aplicación de anticorrosivo.

Para ventanas de mayor altura, se evaluará junto con la ITO la pertinencia de elementos horizontales que mantengan el paralelismo y estructuración de los perfiles.

3.11.2 Barandas (para 1 piso)

Se consideran barandas según detalle de arquitectura. Deberán ser tratadas de acuerdo a ítem 3.5.8.

3.11.3 Barandas (para 2 pisos)

Se consideran barandas según detalle de arquitectura. Las barandas del segundo piso serán de 1,4 mts de altura y deberán considerar plancha acrílica traslúcida de 6 mm de espesor, fijada a la estructura mediante tornillos autoperforantes cabeza hexagonal con goma de #6 x 1/2". Deberán ser tratadas de acuerdo a ítem 3.5.8.

3.11.4 Protecciones Estufas

Ver detalle de arquitectura.

4 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

4.1 Muebles

4.1.1 Repisas en Bodegas de Alimentos, Materiales Y Aseo

Se deberán fabricar en obra repisas perimetrales conformada por bastidores de perfiles metálicos de 30/30/3 mm y placas de Masisa Melamina blanca de 18 mm afianzadas con tornillos.

Se deberá velar por el autoaporte y empotrado de la estructura en los muros del recinto. Deberán replicarse uniformemente en 5 planos separados a 50 cm. entre sí. Se solicita incluir zócalo de 10 cm.

Las dimensiones de módulos serán de acuerdo a plano de detalle.

4.1.2 Banca en Acceso

Se deberá fabricar en obra, bancas de madera en acceso, según detalle en planos de arquitectura. La madera será tratada según el punto [3.6.7](#)

4.1.3 Banca En Vestidor

En el vestidor de personal, se instalará una banca confeccionada con marco base de perfiles cuadrados de acero de 50x50x3 mm y asiento de tablas de 1"x4" y dispuestas con su sección horizontalmente, fijas con tornillos que deberán ir por abajo del asiento. Los perfiles de acero serán pintados con protector anticorrosivo y terminación de esmalte al agua, color a definir por el ITO. Las tablas de madera deberán ser cepilladas y barnizadas.

4.2 Artefactos Baños

Se consulta el suministro y colocación de todos los artefactos que se señalan en los planos.

Todos los artefactos llevarán una llave de paso propia cromada, aparte de la llave general del respectivo recinto.

Incluyen todas las griferías, fittings y accesorios para su perfecto funcionamiento.

Todos los artefactos serán sellados con masilla de silicona con fungicida y bactericida del tipo sellador sanitario de polchem s.a., o de calidad superior del color que corresponda, se corta la boquilla del pomo en diagonal dejando la salida ajustada al ancho de la junta. Es importante considerar que en las salas de hábitos higiénicos los artefactos a instalar son para niños, modelos de párvulos.

- **Nota: Todos los baños y cocinas llevarán llaves de paso por cada artefacto y una general por recinto.**

4.2.1 Lavamano

Lavamanos Valencia, marca Fanalosa o similar a aprobar por ITO, color blanco con pedestal. Grifería monomando cromada estándar, trampa cromada y sifón botella de PVC, en cada artefacto. Desagüe al suelo. Llaves cromadas mono mando. Conexión al agua fría y caliente.

4.2.2 Lavamano Discapacitado

Lavatorio Withman, blanco, marca Briggs de 1ª selección (Ver Anexo referencial A.2) o similar a aprobar por ITO.

Grifería cromada estándar, trampa cromada y sifón botella de metal cromado, en cada artefacto. Desagüe al muro. Llaves cromadas mono mando. Conexión al agua fría y caliente. Ver [anexo A.1](#)

4.2.3 Inodoro

WC silencioso de loza, blanco, marca Fanalosa, con sistema dual flush modelo a definir por ITO, con fittings y llaves de paso cromadas, tapa asiento plástico Elaplas.

4.2.4 Inodoro Discapitados

Wc modelo Ada con asiento blanco, marca Briggs, de primera selección o similar a aprobar por ITO, con fittings y llaves de paso cromadas. [Ver anexo A.1](#)

4.2.5 Ducha (incluye barra)

Receptáculo de acero enlozado de 0.80x0.80 mts. Consultar ducha tipo teléfono, marca Nibsa, o similar a aprobar por el ITO, a altura 1.70 m. con juego llaves cromadas estándar. Conexiones al agua fría y caliente. Deberá contemplar barra para cortina.

4.3 Artefactos Sala De Hábitos Higiénicos y Mudas

4.3.1 Inodoro Párvulos

Se consultan 2 inodoros infantiles por cada sala de hábitos higiénicos y uno en cada sala de mudas. WC Línea Kinder, de Fanalosa o similar superior a aprobar por el ITO, con estanque de loza y tapa plástica Elaplas o similar calidad. Incluir Fittings necesarios llaves de paso por cada artefacto. El inodoro de accesibilidad universal deberá considerar sus respectivas barras laterales (una fija y otra móvil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u otra similar, según detalle de zonas húmedas de arquitectura, cuya altura de instalación será indicada por I.T.O. en obra.

4.3.2 Lavamanos Párvulos

Se consultan 3 lavamanos infantiles por cada sala de hábitos higiénicos y uno en cada sala de mudas. Lavamanos Línea Kinder, marca Fanalosa o similar superior a aprobar por el ITO, con descarga al suelo, considerar fittings de PVC y mono mando cromado institucional, marca nibsa. Instalación según proyecto de arquitectura. Conexión al agua fría. Se debe contemplar la instalación de uno de los lavamanos, fijo a la pared y sin pedestal para permitir la aproximación de un niño en silla de ruedas según indicaciones del I.T.O.

4.3.3 Lavamano Discapitados

Lavatorio Withman, blanco, marca Briggs de 1ª selección (Ver Anexo referencial A.2) o similar a aprobar por ITO.

Grifería cromada estándar, trampa cromada y sifón botella de metal cromado, en cada artefacto. Desagüe al muro. Llaves cromadas mono mando. Conexión al agua fría y caliente. Ver anexo A.1

4.3.4 Tineta

Se consulta una tineta en cada sala de hábitos higiénicos y una en cada sala de mudas.

Tina de acero enlozado tipo Corvi o similar de 1.05 x 0.70 mts. Colocada a 0.80 mts. Del NPT, deberá consultar ducha teléfono Nimbás, ubicado al centro de la tina.

Grifería monomando, cromada estándar con combinación para ducha. Trampa desagüe PVC. Sifón tipo S con registro. Conexiones al agua fría y caliente.

En faldón, revestimiento cerámico igual que el instalado en muros sobre base de permanit de 8 mm de espesor, sobre bastidor de perfiles de acero recomendado por el fabricante. Se debe considerar además, de forma horizontal en separación entre tineta y muro, de modo que la tineta quede aplomo al borde de mudador.

Se considera una barra de apoyo fija a muro según detalle de arquitectura y partida 4.5.6 de las presentes EETT.

Se considera cinta antideslizante para pisos en sectores asociados a tinetas, conforme al paso a paso, a definir por ITO.



Las aristas deberán terminarse con esquinero de PVC.

4.4 Artefactos Salas Multiuso (Comedor Y Sala Comunitaria)

4.4.1 Lavamanos

Lavamanos Valencia, marca Fanaloza o similar a aprobar por ITO, color blanco con pedestal. Grifería monomando cromada estándar, trampa cromada y sifón botella de PVC, en cada artefacto. Desagüe al suelo. Llaves cromadas mono mando. Conexión al agua fría y caliente.

Deben instalarse cerámicos en el muro, al menos dos filas de cerámicos justo en la unión del lavamanos al muro y sobre el lavamanos para evitar salpicaduras.

4.5 Implementos De Baños Y Otros

Se proveerá y se instalarán los siguientes artefactos ubicados en recintos húmedos de acuerdo a planimetría de arquitectura.

Baños de Adultos: de Personal y Baño Accesible:

Dispensador de Toalla Autocortante

Dispensador de Jabón Espuma

Porta Rollos Jumbo

Baños con Ducha:

Dispensador de Toalla Autocortante

Dispensador de Jabón Espuma

Porta Rollos Jumbo

Perchero para toalla

Sala de Hábitos Higiénicos:

Dispensador de Toalla Autocortante

Dispensador de Jabón Espuma

Porta Rollos Jumbo

Barra fija de acero inoxidable diam 2" para apoyo de niños sobre mudador

Sala de Mudas:

2 Dispensador de Toalla Autocortante, uno al costado de cada mudador

Dispensador de Jabón Espuma sobre lavamanos de adultos

Porta Rollos Jumbo

Cocinas:

Porta Jabón: 3 unidades en Cocina de Párvulos, 2 unidades en Cocina de Sólidos y 2 Unidades en Cocina de Lácteos

4.5.1 Espejos

En cada lavamanos adulto de baño. Serán de 60 x 80 cm. con marco de aluminio blanco 5019 y burlete de goma. En baño accesible el espejo será de 100x60cm instalado vertical con una inclinación de 10° desde la parte inferior hacia el interior del baño para facilitar el uso desde la altura de una silla de ruedas.

Sobre corrida lavamanos de sala de hábitos Higiénicos. De 60 cm. de alto y longitud del primero al último lavamanos, con marco de aluminio blanco 5019 y burlete de goma.

4.5.2 Barras De Seguridad

En baño de discapacitados se deben instalar barras de seguridad como se muestra en el **anexo A.2**. Son dos barras de acero, de 3,5 cm de diámetro una fija y una abatible de 60 cm de largo cada una.

4.5.3 Barras y Cortina Duchas

En todas las duchas se considera barra plastificada recubierta con plástico adherido térmicamente de 0,75 X 1,8 m. blanco marca INDEGAL o similar. Debe contemplar cortina de ducha modelo Santa Fe Home Collection o similar

4.5.4 Portarollos

Será dispensador de higiénico Jumbo blanco marca ELITE, Cód 89140 de acuerdo a lo indicado. Se considera para todos los baños y salas de mudas ubicados según detalle de arquitectura.

4.5.5 Barras de Seguridad Mudadores

Se deberá instalar una barra de seguridad para mudadores, será de 90 cm marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado ubicado de acuerdo a lo indicado en detalle de arquitectura.

4.5.6 Toallero

Se consideran 4 Ganchos Pequeño Cromo Quickloc marca Everloc modelo 1384 o similar. Se considera para todos los baños con ducha, ubicados según detalle de arquitectura o ubicación que defina la I.T.O. en obra.

4.5.7 Dispensador de Jabón

Serán dispensadores de jabón marca ELITE Modelo Multiflex, Cód 99112. Se ubicarán cerca del mudador. Se considera para las salas de mudas y todos los baños del jardín, ubicados según detalle de arquitectura.

4.5.8 Dispensadores de papel

Serán dispensadores de toalla marca Elite Autocorte Blanco Cód 91770, de acuerdo a lo indicado en ANEXO A.8. Se ubicarán cerca del mudador. Se considera para todos los baños y salas de mudas ubicados según detalle de arquitectura.

4.6 Artefactos De Cocina Y Bodegas De Alimentos

- **Nota: cocinas llevarán llaves de paso por cada artefacto y una general por recinto.**

4.6.1 Mesones

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.2 Fogones

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.3 Cocina Doméstica

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.4 Lavamanos

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.5 Lavaplatos

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.6 Lavafondos

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** de arquitectura.

4.6.7 Mueble Guardavajilla

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.8 Estanteria Para Bodegas De Alimentos

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.9 Campana Industrial

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.10 Campana Hogar

Se consulta de acuerdo a **anexo A.5** y proyecto de arquitectura.

4.6.11 Porta Jabón de Pared

Se considera porta jabón a pared, modelo Stella de Stretto o similar previa aprobación de la I.T.O., a modo de porta escobilla de uñas, cantidad a definir por I.T.O. Se consideran 3 unidades en cocina de, 2 unidades en Cocina de Sólidos y 2 Unidades en Cocina de Lácteos.



Imagen de referencia.

4.7 Artefactos de Exterior

4.7.1 Lavadero Patio de Servicio

Lavadero construido en obra, con revestimiento cerámico. Deberán ir con conexiones de agua fría y caliente. Se solicitan todos los fittings y elementos para un óptimo funcionamiento, incluyendo llaves de jardín, con manilla, tipo Humboldt 1/2" HE/HE.

Se debe considerar taza de 50x50x30 cms. y desagüe al piso.



Imagen de referencia.

4.8 Grifería

4.8.1 Grifería Lavamano Baños

Indicada en [4.2.1](#)

4.8.2 Grifería Lavamano Baños Discapacitados

Indicada en [4.2.2](#)

4.8.3 Grifería Ducha

Indicada en [4.2.5](#)

4.8.4 Grifería Lavamanos Habitos Higienicos

Indicada en [4.3.2](#)

4.8.5 Grifería Tinetas Habitos Higienicos

Indicada en [4.3.3](#)

4.8.6 Grifería Lavamanos Sala Multiuso

Indicada en [4.4.1](#)

4.8.7 Grifería Lavamanos Cocina

Indicada en [4.6.4](#)

4.8.8 Grifería Lavaplatos Cocina

Indicada en [4.6.5](#)

4.8.9 Grifería Lavafondos Cocina

Indicada en [4.6.6](#)

4.8.10 Grifería Lavadero Patio de servicio

Indicada en [4.7.1](#)

4.8.11 Llave de Jardín

Se debe considerar ubicación y cantidad de acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura. Serán llave bola de jardín de ½ "de acero, con unión de manguera marca NIBSA o superior. Consideran nicho, según arquitectura.

4.9 Equipamiento

4.9.1 Extractores De Aire

Se dispondrá de extractores de aire tipo HCM 225N –S&P en bodegas alimentos, y cuando no haya ventilación natural se instalarán en baños, salas de mudas y HH.HH., bodegas de materiales y cocinas, de forma complementaria a la ventilación natural. La capacidad de extracción de los mismos deberá ser de 660m³/hora. Se deberá instalar con ductos debidamente sellados, siguiendo las instrucciones del fabricante para diámetro de instalación y diámetro de ducto, este último deberá salir directamente al exterior con una altura mínima de 50 cm sobre la cumbrera de la edificación, o conectar con sistema de shaft si existiera. **(Anexo A.1)**

4.9.2 Termo Eléctrico Mural

En cada bodega contigua a la sala de mudas se instalará un termo eléctrico mural de 80 litros, marca Splendid

que alimentará la tineta con agua caliente. Se instalará según las indicaciones del fabricante.

Si no existe una bodega contigua, se instalará en el exterior y el termo deberá quedar protegido mediante caja de seguridad. Ver punto 4.5 del ítem Obras Complementarias y detalles en proyecto de arquitectura.

4.9.3 Calefactores Tiro Balanceado

Los calefactores irán ubicados de acuerdo a plano de arquitectura, se consulta Calefactor ATM GL 5700 BROWN TB 42314 Gas Licuado, marca Albin Trotter. Se instalarán según instrucciones del fabricante, se debe hacer entrega del manual y la garantía del fabricante a la Fundación Integra al finalizar la obra.

4.9.4 Calefactores de convección

Serán calefactores de convector eléctrico Marca Atlantic F117 Design, se deberá instalar a 80 cms de altura, y a 60 cms de separación de tinas y lavamanos. Se considera para todos los baños de niños y salas mudas, se debe hacer entrega del manual y la garantía del fabricante a la Fundación Integra al finalizar la obra.

Para la elección de la potencia del modelo, se deberá considerar el siguiente criterio: 750w hasta 15 m², 1.000w hasta 25 m², 1.500 W hasta 35 m².

- **Nota: Se considera para baños de niños, salas mudas oficinas, sala de amamantamiento, sala uso múltiple 1 y 2.**

4.10 Equipos De Iluminación

Para todos los equipos de iluminación se deberá considerar la cantidad e indicaciones enunciadas para cada recinto según lo indicado en planta de artefactos eléctricos del proyecto de arquitectura.

4.10.1 Luminarias

Deberá considerar la instalación de equipo de iluminación de acuerdo a lo señalado según en planta de artefactos eléctricos del proyecto de arquitectura.

Las cantidades serán las necesarias según proyecto definido de acuerdo a las normativas vigentes en cuanto a calidad, instalación y rango de iluminación.

Se consultan, en ubicación según planos:

- Centros de alumbrado LED 15 W, estancos.
- Canoas fluorescentes LED herméticas, 2x20 W, luz cálida.
- Reflectores de ahorro de energía, para uso exterior, de doble ampolleta.
- Luminarias exteriores: Se consulta Canoa LED estanca hermética 2x20 W
- Apliqué tortuga osimilar

4.10.2 Kit de Emergencia

Se considera la instalación de equipos de emergencia en jardines infantiles de la región, considerando las siguientes características: Focos independientes direccionales regulables de 12 volts, Iluminación doble, Indicadores luminosos de escape (flechas), Indicador luminoso de nivel de batería, Con sistema para colgar a muro, Botón de prueba, Protección de sobrecarga, Estanca (hermético), Autonomía de al menos 2 horas, Conexión a red domiciliaria. Cantidad y distribución según proyecto de arquitectura. Cualquier modificación deberá ser aprobada por libro de obras por el mandante antes de la ejecución del proyecto eléctrico.

La Instalación de artefactos eléctricos en muros secos se deberá considerar enchufes a 1.80 del NPT para la instalación de los equipos de emergencia.

4.10.3 Luminarias Exteriores

Deberá considerar la instalación de equipo de iluminación de acuerdo a lo señalado según en planta de

artefactos eléctricos del proyecto de arquitectura.

Las cantidades serán las necesarias según proyecto definido de acuerdo a las normativas vigentes en cuanto a calidad, instalación y rango de iluminación.

Se consulta Canoa LED estanca hermética 2x20 W y apliqué tortugas.

4.11 Citofonía Y Porteros Eléctricos

Se deberá considerar citófono con portero eléctrico marca Bticino o similar calidad de acuerdo a lo indicado en planta de artefactos eléctricos.

Se dejará habilitada canalización telefónica con conector y punto de conexión de citofonía que pueda estar intercomunicada con sector administración. Se deberá considerar un equipo de citofonía con dos puntos de contestación y su correspondiente portero instalado en acceso principal de reja.

5 INSTALACIONES

La constructora deberá realizar todas las obras y gestiones necesarias para obtener las aprobaciones de los proyectos de instalaciones ante los servicios respectivos y dejar plenamente operativas todas las instalaciones.

Al iniciarse las obras, la Empresa Constructora deberá coordinar en conjunto con todos los contratistas, los trazados, ubicación y niveles de todas las redes e instalaciones, para prever las pasadas por elementos estructurales, cruces entre elementos, distribución y repartición de las redes al interior de las losas o bajo cielos; y en general anticipar las posibles dificultades que se detecten al realizar estos trazados.

Los proyectos definitivos serán elaborados por la constructora en base a los proyectos y/o documentos informativos entregados, incorporándoles todas las correcciones que exijan los respectivos servicios para su aprobación. Estos proyectos deberán ser entregados para la revisión y aprobación por parte del mandante antes de ser ejecutados. La constructora no podrá dar inicio a las instalaciones, sin la autorización escrita por la I.T.O. en libro de obras.

La constructora deberá rendir satisfactoriamente las pruebas reglamentarias y una vez terminadas las obras, obtener los certificados de recepción conforme de todas las instalaciones.

Será de cargo y responsabilidad de la constructora la elaboración y ejecución de los proyectos definitivos de las instalaciones. Al inicio de la obras deberá entregar los proyectos de instalaciones asociados y, si se hubieran efectuado cambios en obra, en las recepciones deberá entregar los proyectos definitivos que deben incluir el empalme con lo existente y su regularización.

Cualquier costo mayor de la obra resultante, por correcciones en los proyectos definitivos será de cargo de la constructora. Salvo alteraciones que apruebe la I.T.O., totalmente excluidas de los antecedentes técnicos que se entregan para el estudio de la licitación.

Se incluyen como parte de las obras contratadas todos aquellos elementos que tengan incidencia directa con la puesta en marcha de los sistemas e Instalaciones aunque no aparezcan en planos especificaciones (Luces de emergencia, citófonos, reemplazo de luminarias, enchufes o redes defectuosas, entre otros)

La constructora deberá entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y recibidas por los servicios correspondientes. Además los planos definitivos originales en papel y en formato digital, de todas las instalaciones.

La constructora deberá entregar un set de planos de instalaciones en formato papel y digital, certificados de aprobaciones, especificaciones técnicas y recepciones en una carpeta a la ITO.

La constructora deberá entregar un manual de funcionamiento y mantenimiento de los equipos e instalaciones que corresponda o en su defecto solicite la ITO.

Además La constructora, al término de la obra y al solicitar Recepción a la I.T.O., deberá entregar la siguiente documentación en triplicado:

- Planos, detalles y especificaciones técnicas aprobados y certificados de instalaciones y de los organismos correspondientes definitivos. También, los proyectos As Built deberán ser entregados en un CD una vez terminada la obra en conjunto con las certificaciones.

En Termos, Tableros eléctricos, estufas u otro artefacto, se deberá colocar sus indicaciones de uso en termolaminado a un costado del artefacto.

Nota: Se deben elaborar dos redes independientes de agua caliente y de gas. Una corresponde a la cocina y baños de manipuladoras y la otra debe quedar como una alternativa de conexión para el resto del jardín. Se debe considerar la revisión, reparación y regularización, así como también el empalme con las instalaciones y redes existentes (en caso de que estas existan).

5.1 Proyectos Sanitarios

5.1.1 Proyecto Agua Potable Y Alcantarillado

Deberá considerar las dotaciones señaladas en Cuadro N°1 adjunto en Anexos.

- Proyecto se hará conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y alcantarillado RIDAA. (DS 50/2003).
- Considerar uso de cañería cobre para agua fría y caliente.

Estas obras sólo podrán ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habilitados según la reglamentación vigente y en completo acuerdo con las normas que rigen sobre la iniciación, construcción e inspección de las instalaciones.

Será responsabilidad de la constructora tramitar tales aprobaciones. Al efectuar los trámites para obtener los certificados finales de aprobación de las instalaciones, La constructora entregará al Servicio los planos de construcción (conforme a obra) de las instalaciones de agua potable, en los que se indicará toda modificación que se hubiese introducidos al proyecto original. Los planos deberán ser entregados en copias de papel y en formato digital (CD).

Dichos planos deberán mostrar claramente la ubicación de cañerías, tuberías, cámaras, llaves de paso, etc., para permitir una rápida ubicación en caso de reparación o mantenimiento.

Los proyectos de agua potable, alcantarillado y evacuación de aguas lluvias serán elaborados por La constructora.

Los proyectos deberán ser sometidos a sus pruebas respectivas y aprobadas por el ITO previa recepción.

Se consulta la conexión a la red pública de agua potable y empalme de alcantarillado. Serán de cargo del contratista todos los gastos originados por movimientos de tierra, instalación y adecuación de cámaras, tuberías, ruptura de pavimentos, repavimentación y en general todas las faenas asociadas a la realización de estos proyectos, Se deberá hacer entrega de la aprobación y recepción por parte de entidad pertinente.

Según proyecto especialidad, Se deberá considerar lo siguiente:

5.1.2 Instalación Agua Potable

- Medidores.

- Nicho Hormigón para medidor.
- Cañerías.
- Fittings. Arranque Domiciliario.
- Agua Caliente:
 - Aislación Térmica
- Considerar en Sala de Mudas Y Hábitos Higiénicos” y “Sala de Hábitos Higiénicos” una llave de paso por artefacto y una general por recinto.

5.1.3 Instalación Alcantarillado

- Cámaras de Inspección de acuerdo a la Norma.
- Cámara desgrasadora.
- Tuberías ejecutadas en PVC de acuerdo a la Norma.

5.1.4 Red Húmeda

La red de incendio se llevará a cabo según lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDDA), título IV, artículo 53, letra a) sobre Red Húmeda. (Ver anexo 7). Cantidad y distribución según proyecto de arquitectura. En caso que el proyecto de agua potable requiera más deberá ser consulta la ITO, para definición de la ubicación de estos.

5.2 Gas Licuado

5.2.1 Proyecto Gas licuado

Los balones de gas licuado (4 x 45 Kg.), se ubicarán según indicación en los planos, En caso que el proyecto de gas estipule mayor cantidad de balones, por ende, de casetas, se deberá consultar a la ITO con el fin de definir a tiempo la ubicación de dichas casetas en patios de servicios u otro lugar con el fin de cumplir con la normativa de gas. Esta ubicación deberá ser aprobada por el I.T.O. Se podrá proponer la instalación de bombonas de gas, las que serán a cargo de contratista y deberán contar con sus respectivas rejas de protección y cumplir con normativa vigente.

Será responsabilidad de la constructora, el desarrollo del proyecto de gas licuado además de gestionar de forma oportuna la tramitación y obtención de certificados finales de aprobación de las instalaciones dentro del plazo establecido como término de obra.

Los planos deberán mostrar claramente la ubicación de cañerías, llaves de paso, etc., para permitir una rápida ubicación en caso de reparación o mantenimiento.

Considerar la menor exposición posible de la cañería de cobre, esta debe ir forrada, para ello, usar ppr u otro sistema a acordar con ITO.

5.2.2 Instalación Gas Licuado

El proyecto de Instalación de Gas, deberá ser realizado por el proyectista, en el cual deberá considerar la instalación de cocinas, calefactores, calefones, con su respectiva instalación de agua caliente, y todos los elementos pertinentes de acuerdo a términos de referencia. Se deberá contemplar todos los elementos exigidos por normativa vigente, esto es casetas, celosías, conexiones, llaves de paso, tees de prueba, protecciones, condiciones de almacenamiento y otros. La constructora deberá proponer la solución cuyo mantenimiento sea el más económico.

El proyecto y la Instalación de Gas licuado deberán considerar 2 redes independientes, además de lo señalado a continuación:

Red 1:

Para suministro de agua caliente de artefactos de uso del Concesionario:

Lavafondos y/o Lavaplatos de Cocina general, Cocina de sólidos y Cocina de leches, según corresponda. Deberá considerarse además suministro para los Lavamanos de cocinas y para Ducha(s) de Baño(s) de personal de servicio (Manipuladoras de Alimentos).

Red 2:

Para suministro de agua caliente de artefactos de uso del jardín infantil y/o Sala cuna de acuerdo a Cuadro Nº 1 denominado " CUADRO DE ARTEFACTOS POR RECINTO PARA ESPECIALIDADES DE AGUA POTABLE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES Y GAS LICUADO " (Anexo)

- Plano, Derechos e Inscripción SEC. TC6 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Proyectista deberá ser clase 1 o 2)
- Contar con dos redes independientes según los requerimientos de agua caliente.
- Considerar calefones con capacidad suficiente para la correcta alimentación de Agua Caliente. Se sugieren calefones ionizados de 18 lts c/u marca Splendid o similar, con encendido automático. Se deben considerar redes, extracciones y gorros, sombrerete y otros elementos para su óptimo funcionamiento.
- Considerar redes de acuerdo a ubicación de casetas para Balones o Bombonas de acuerdo a proyecto de especialidad.

5.2.3 Certificación, trámites e Inscripción SEC

El contratista deberá hacer ingreso del proyecto ante el SEC. Hasta obtener el TC6. Este proyecto deberá venir respaldado por la firma de un especialista de gas autorizado por SEC. Previo a la recepción provisoria de obras, sin observaciones, el Instalador deberá recibir por libro de obras de todas sus Instalaciones ejecutadas.

Esta Instalación deberá ser certificada oficialmente por una empresa autorizada por SEC, considerando certificados, TC6 y Sello Verde.

Se exigirá el proyecto en digital (CD), más 1 original de planos timbrados con su respectiva firma del proyectista y la entrega del certificado correspondiente.

5.3 Electricidad

Los accesorios y artefactos se entregarán completos, sin fallas y funcionando.

Se verificará cuidadosamente la calidad de su presentación.

Todas las lámparas consultan las correspondientes ampollitas o tubos.

Todas las tapas de artefactos se colocarán una vez pintadas las superficies; no se aceptarán elementos manchados o sucios. Los circuitos de enchufes e iluminación se activarán mediante los interruptores indicados en planos, y además se activarán centralizadamente desde un tablero de comando en el que se indicarán claramente los circuitos que se controlan. Los artefactos a consultar deberán ser Bticino o superior. El consultor tendrá como referencia el plano de Instalación Eléctrica y/o proyecto.

La instalación se hará conforme a las referencias indicadas en especificación anexa y/o planos correspondientes. Estos deberán ser realizados por el proyectista.

Debe consultarse el suministro de energía para todos los artefactos y equipos indicados en lo explicitado según especificaciones y/o planos anexos realizado por un profesional competente de la especialidad.

La instalación debe consultarse completa con las aprobaciones de los organismos correspondientes. Se deben utilizar los términos de referencia adjuntos para su ejecución y/o la aprobación de la ITO. Se deben considerar la instalación de "Timers" para iluminación exterior y Termos eléctricos. La Instalación se hará de acuerdo a las normativas vigentes, al proyecto eléctrico aprobado por los servicios correspondientes SEC y de acuerdo a la capacidad nominal de potencia según cuadros de carga y características de la instalación. Será de responsabilidad del Instalador eléctrico la ejecución del proyecto.

Para el Diseño deberá considerar lo señalado por recinto según lo indicado en plano de electricidad de arquitectura en complemento con Cuadro N°1 adjunto.

- Centros de Alumbrado LED.
- Centro de Enchufes.
- Instalación de timbre y citofonía.
- Instalación de Teléfono.
- Canalización para instalación alarmas y fibra.
- El tablero de distribución deberá considerar como mínimo las siguientes áreas:
 - Área Docente: Salas de Actividades, Salas de Hábitos Higiénicos.
 - Área Administrativa
 - Exteriores: El oferente deberá considerar en su propuesta el sistema de iluminación y fuerza de las áreas exteriores del edificio de acuerdo a particularidades del Proyecto. Lo anterior tendrá que ser consensuado con Fundación Integra.

5.3.1 Proyecto de Electricidad

La instalación se ejecutará de acuerdo a los planos del Proyecto de especialidad, detalles e indicaciones contenidas en ellos y a especificaciones técnica eléctrica, en conformidad a los reglamentos y normas vigentes. Será responsabilidad de la constructora, el desarrollo del proyecto eléctrico, su ejecución, tramitar aprobaciones necesarias y obtener los certificados finales de aprobación de las instalaciones.

Se deberá incluir el aumento de la capacidad de medidor y todas las gestiones necesarias y gastos asociados para asegurar la obtención de la certificación y correcta ejecución y funcionamiento será a costo de la constructora.

5.3.2 Proyecto corrientes Débiles

Deberá considerar la instalación de canalización para corrientes débiles en recintos de acuerdo a lo señalado en plano de electricidad de arquitectura.

La instalación de un sistema de alarma inalámbrico será provista por Fundación Integra, sin embargo, se debe dejar la canalización entre la caja central y el teclado, cuyas ubicaciones están indicadas en plano de artefactos eléctricos del proyecto de arquitectura.

Se deberá considerar la canalización para una caja central de comunicaciones y los puntos de red indicados en plano de artefactos eléctricos del proyecto de arquitectura.

Para mayores referencias sobre lo que Fundación Integra instalará en éste ítem ver [anexo A.7](#)

5.3.3 Circuitos, cableado, canalización y Tableros

Toda la canalización se realizará embutida u oculta, según sea el caso, consultado previamente con la ITO, en tubería de acero galvanizado con diámetros correspondientes según Norma. Se considera el uso de conductores EVA. Tanto los conductores como la canalización deberán ser libres de halógenos, cualquier modificación de los materiales deberá ser aprobado por la I.T.O, debiendo cumplir en todo momento según lo estipulado en la Nch 4/2003 y en especial al Oficio Circular N°4979 de la SEC. Las cajas de derivación son

tipo Bticino, marisio o similar calidad para embutir con tornillo metálico. Lo anterior de acuerdo a las condiciones de los ductos y conforme a las normas vigentes.

Se consulta la instalación de interruptores y enchufes marca bticino o similar calidad, embutidos, los que en área docente (Salas de Actividades y salas de H. Higiénicos y Mudas), deberán ser instalados a una altura de 1,30. mts del NPT.(Establecido en Art. 7° del DS 289 MINSAL). La instalación de artefactos eléctricos de calefacción en salas de Mudas y de Hábitos Higiénicos deberá ser empotrada sobre el 1,8m de altura del NPT y en muros secos. Los enchufes exteriores y los expuestos a humedad deberán poseer tapa hermética.

Se deberá considerar enchufes a 1,8 m. del NPT para la instalación de los equipos de emergencia.

5.3.4 Certificación, trámites e Inscripción SEC

El contratista deberá hacer ingreso del proyecto ante el SEC. Hasta obtener el TE1. Este proyecto deberá venir respaldado por la firma de un especialista eléctrico autorizado por SEC. Previo a la recepción provisoria de obras, sin observaciones, el Instalador deberá recibir por libro de obras de todas sus Instalaciones ejecutadas. Se exigirán el proyecto en digital (CD), más 1 original en papel timbradas y con su respectiva firma del proyectista y la entrega del certificado correspondiente TE1.

6 OBRAS EXTERIORES

6.1 Patios y áreas comunes

6.1.1 Radier Afinado Exterior

En sectores indicados en plano de pavimentos, sobre relleno estabilizado y compactado según proyecto de cálculo, se dispondrá cama de ripio de 10 cm., para recibir polietileno 0,4 mm. Con traslapes mínimos de 30 cm. Sobre el polietileno se vaciará de hormigón el cual conformará el radier especificado en proyecto de cálculo, el cual no podrá ser menor a 10 cms.

Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutarán las partidas de enreglado, mediante reglas de aluminio u otro sistema, el cual asegure la evacuación de aguas lluvia a drenes proyectados y niveles requeridos.

Se deberá cuidar de no tener paños mayores a 9 m2 en el exterior ni largos mayores a 3 mts, debiendo generar junta de separación cada 3 metros en cualquier sentido o según indicación de proyecto de estructuras.

Se deberá implementar una pendiente de mínimo de 2% con inclinación hacia la mejor orientación para eliminar agua lluvia según proyecto y la terminación será afinada con pulidora de radier. Todos los hormigones deben ser vibrados a máquina. Se cuidara el proceso de fraguado manteniendo humedad permanente y asegurando con capa de polietileno sobre la superficie. No se aceptarán radieres manchados (sal, antisol, etc) ni fisurados.

Todas las bases para radier serán ejecutadas con maquina compactadora.

6.1.2 Estructura metálica Patios Cubiertos

Será realizada conforme a proyecto de estructura.

6.1.3 Caseta Calefont y Termos

Las casetas irán de acuerdo a plano en ubicaciones descritas en planta de arquitectura.

Estarán compuestas por bastidor metálico de perfiles angulares. La puerta será en perfil angular de 20/20/2 travesaño intermedio. Para el forro y puertas y bastidores se contempla plancha de 0.8 mm de acero soldada,

e instalada en paños con terminación diamantada (formando un X en cada paño para rigidizar), según plano de detalles. Se deberán instalar pomeles de $\frac{3}{4}$ x 3" por su parte frontal incluyendo esta una aldaba, portacandado y su respectivo candado Odis Línea 360 bronce llave paleta, además de las ventilaciones de 100 mm de diámetro. Para dimensiones, bastidor, ventilaciones, revestimiento, forros y ductos se respetarán especificaciones indicadas en detalle de arquitectura.

Para pintura de caseta se considera anticorrosivo dos manos y esmalte sintético en perfiles y forro. En el caso de nicho para los termos, se deberá instalar puertas de acuerdo a proyecto de arquitectura y radier debe contemplar respectiva pendiente y considerar pileta para despiche de termo.

6.1.4 Caseta Basura

Se ejecutará en albañilería según proyecto de estructuras, contemplando estuco por ambos lados de 2,5 cms y aditivo impermeabilizante y en perfilera metálica de 40 x 40 x 1,0 mm, recubierta por ambas caras con una plancha de Zinc-Alum Lisa de 35mm o similar, pintada con 2 manos de anticorrosivo y una mano de terminación. Se ejecutarán sobre un radier afinado a grano perdido recubierto con pintura de alto tráfico o similar. Los encuentros de piso y muro serán de cantos redondeados. Contempla desagüe de lavado, celosías, burletes de goma, sellos y todas según lo indicado en planos de arquitectura. Deben considerar puertas metálicas en plancha de acero de e: 1 mm., debe contemplar frontal portacandado y candado Odis Línea 360 bronce llave paleta, cantidad según detalle de aquitectura.

6.1.5 Caseta Gas

Se ejecutará en muro de albañilería, según proyecto de cálculo. Se tomarán todas las precauciones en cuanto a humedecimiento, antes y después de su ejecución y en cuanto a nivelación y aplomados. Se contempla estuco de mortero cemento/arena en proporción 1:3 y aditivo impermeabilizante, en toda la superficie del muro de albañilería donde irá por ambas caras, en espesor de 2.0 cm. como mínimo.

La caseta será según diseño en plano, estará ubicada dentro de la albañilería en patio de servicio. Debe contemplar puertas metálicas de acero galvanizado con dos paños de planchas diamantadas (con pliegue en plancha según detalle) de 0.5 mm por hoja y bastidor en perfiles L según plano, con travesaños intermedio y diagonales, pomeles de $\frac{3}{4}$ x 3" y perforaciones para ventilación según plano de detalles su parte frontal incluyendo esta un portacandado y respectivo candado Odis Línea 360. Bronce llave paleta, y picaporte inferior y superior. Deberá emplear 3 bisagras. Deberá ir sobre paño de radier de mismo espesor que el proyecto de cálculo indique para el resto del establecimiento. La pintura deberá ser óleos opacos color gris de acuerdo cuadro anexo A.6.

6.1.6 Bicicletero

Se consulta estacionamiento metálico de materiales resistentes, con anclaje a piso mediante pernos de expansión, según indicaciones del fabricante, modelo TOKIO de 140 x 52cm de Inducrom o similar previa aprobación por la I.T.O. Ubicación y dimensiones de acuerdo a proyecto de arquitectura.

6.2 Cierros

6.2.1 Cierre Principal

Se considera cierre metálico tipo Acmafor, según detalle de arquitectura. Se contemplan puerta en cierre frontal, salida de emergencia y acceso a patio de servicio, según plano detalle de arquitectura.

6.2.2 Puerta Acceso principal

Se consideran de acuerdo a indicaciones y ubicación de planos de arquitectura.

6.2.3 Reja y Puertas en Patios de Servicio

Se ubicarán de acuerdo a planta de arquitectura. Se consulta cercos de acero galvanizados malla de cerco (tipo acmafor bezinal de inchalam o su equivalente técnico aprobado por ITO) abertura 5/15 tipo 1G afianzado a pilares de acero 75/75/2 empotrados a piso, formando módulos de 2,50 mts de ancho máximo.

Donde se incluyan puertas, se deberán considerar ejecutarlas en bastidores de acero y malla de acero galvanizados malla de cerco abertura 5/10 tipo 1G.

El bastidor será en base a perfiles L de 40/40/3. Deberá tener arrostros para evitar su deformación. Se sugiere soldar piezas en diagonal pletina de 30 mm de ancho y espesor 20 mm. Soldada en sus extremos y en parte central u otra a aprobar por la ITO.

Se contemplan las puertas en mismo material, con chapa de exterior según plano de detalle, respetando la ubicación y número de pomeles.

Se contempla anticorrosivo, con remate óleo opaco en pilares y rejas, color a definir por I.T.O.

6.2.4 Rejas De Protección En Patios De Niños

Irán de acuerdo a plano. Serán en perfiles cuadrados 20/20/2, los cuales irán soldados a bastidor de perfil de 50/50/3, de manera vertical, con separación de 10 cm. a eje entre las barras, formando módulos de 1,30 mts como máximo se debe asegurar su correcto comportamiento estructural, mediante contrafuertes o los apoyos sean necesarios los que podrán ir en dados de hormigón, anclados a pilares, elementos a aprobar por la ITO. La altura de las rejas delimitadoras en patios de niños será de 1.00 m.y en división de estacionamientos 1,8 metros. Se contempla anticorrosivo, con remate óleo opaco en pilares y rejas, color según proyecto de arquitectura. Donde se incluyan puertas, se deberán ejecutar según plano de detalle, respetando la ubicación y número de pomeles y picaporte.

6.2.5 Cierre prefabricado de hormigón vibrado

En los deslindes, se deberá considerar la provisión e instalación de placas de hormigón vibrado tipo bulldog de 2.0 metros de altura desde el nivel de terreno. Debe considerar bardas de coronación.

6.2.6 Muros de Albañilería

En áreas indicadas en plano, se consulta muro de albañilería confinada, según se indica en la solución A.2.2.150.07 del Listado Oficial de Comportamiento al Fuego de Elementos y componentes de la Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Las dimensiones serán las señaladas en planimetrías y proyecto de cálculo.

La partida de Albañilería se utilizará como referencia para la construcción del muro de adosamiento. Se deberá estucar por ambos lados, de acuerdo al punto 2.6.1

6.3 Rampas y Soleras

6.3.1 Rampas de hormigón

Serán de hormigón, realizadas de acuerdo a planos de arquitectura. Deberán respetarse las dimensiones y pendientes, debiendo cumplir con lo exigido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

6.3.1.1 Rampas de servicio (estructura H.A)

De acuerdo a lo señalado en proyecto de cálculo y arquitectura.

6.3.2 Pasamanos

En rampas y donde indique planta de arquitectura se incluirán dos pasamanos tubulares de acero de 2" de diámetro, serán continuos instalados a 0,95 y 0,70 m de altura, fijos mediante pletinas metálicas o perfil tubular de 3mm soldado a cada pilar de reja cada 1,30 m como máximo, según detalle de arquitectura

6.3.2.1 Pasamanos con protección (rampas con largo inferior a 1.5m)

De acuerdo a lo señalado en proyecto de arquitectura.

6.3.3 Rebaje de Solera

Se considera en accesos vehiculares, rebaje de solera y vereda de los largos indicados en planta de arquitectura. Toda obra que intervenga la vía pública deberá ser ejecutada a cargo de la constructora y bajo los parámetros establecidos por el Organismo Público correspondiente, gestionadas y aprobadas antes del término de la obra.

6.4 Paisajismo

6.4.1 Plantas Ornamentales Para Jardineras

Se consulta la provisión de osteospermum fruticosum, de diversos colores, crecidos de 30 cm. de diámetro, que serán ubicadas en las jardineras de los patios de niños según planta de arquitectura. Una vez que las jardineras estén rellenas con todos los estratos de áridos y el sustrato fértil, las plantas se ubicarán en sus bolsas o maceteros en su ubicación final en la jardinera, 10 días antes de su plantación, tiempo en el cual se regarán diariamente. Tras la plantación las jardineras se mantendrán hasta la entrega de la obra con cercos provisorios y serán regadas a diario.

6.5 Seguridad y Prevención

6.5.1 Extintores De Incendio

Extintores de 6 kilos, polvo químico seco multipropósito para fuegos tipo ABC, con gancho para colgar, fijos al muro. Cantidad y distribución según proyecto de arquitectura. La base no podrá estar a más de 1,30 mts de altura.

Deberá quedar protegido mediante caja de seguridad, indicaciones según el proveedor.

6.5.2 Mangueras de red húmeda y gabinetes.

Se consulta la provisión e instalación de gabinetes de red húmeda, válvulas, mangueras, llaves, nichos, señaléticas y todo lo necesario para cumplir con las exigencias definidas en Anexo A.4, adjunto, sobre Red Húmeda del RIDAA.

6.5.3 Nariz de Grada

En todos los bordes de pasillos, donde se genere un peldaño y en todos los desniveles, incluyendo escaleras y peldaños de acceso, se debe colocar nariz de aluminio de seguridad Lorenzini o similar. Además se deberá pintar con pintura de alto tráfico, una franja de 7 cm a 10 de color amarillo en todo el largo del peldaño



Imagen de referencia

6.5.4 Cintas Antideslizantes En Rampas

En todas las rampas se instalarán cada 30 cm., perpendicularmente al sentido de la bajada, cintas antideslizantes color negro, texturadas, con franja fosforescente, de 60 cm. marca Alte o similar calidad.

Además se instalarán las mismas cintas, separadas a 10 cm. en los primeros 60 cm. planos a cada extremo de la rampa, como cambio de textura normativo para no videntes.

6.5.5 Pavimento Podotáctil

En todas las escaleras, al inicio y término de éstas, se instalará una franja de pavimento podotáctil de 60 cm como mínimo x ancho de escalera compuesto de palmetas de color amarillo de tpu o pvc con relieves, instaladas según instrucciones del fabricante.

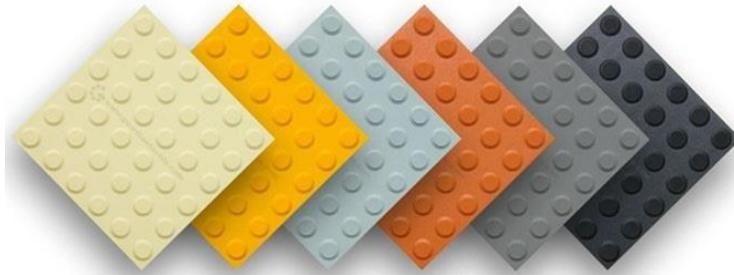


Imagen de referencia <http://www.bauaccesibilidad.cl/piso-podotactil>

6.5.6 Espuma de alta densidad en pilares

Se considera cubierta de espuma en pilares de salas de actividades y otros espacios indicados por ITO. Será de alta densidad de 5cms de grosor, forro de cuerina, impermeable y lavable con colores institucionales (color visible, que permita advertir el pilar y que no se transforme en un riesgo). Sujeción será por medio de velcro. El cubre pilar será de 1,5 metros medidos desde su base.



Imagen de referencia

6.5.7 Señalética

Se consulta señalética de seguridad, según norma NCh N° 1411/1 indicando todas las salidas de emergencia, los extintores, redes húmedas, zonas de seguridad y cualquier elemento de riesgo.

La señalética será adherida sobre bastidor o marco de madera, se ubicará a la altura del campo visual de las trabajadoras del establecimiento. Esta señalética será otorgada por la mutualidad y gestionada por cada experto regional, quien asesorará en la ubicación de esta. La señalética destinada a los niños (as) se ubicará a una altura máxima de 90 cm medidos desde el suelo.

6.5.7.1 Símbolos Minusválidos

Los estacionamientos accesibles deberán señalizarse sobre el pavimento, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), y su demarcación y señalización vertical será conforme lo establece el punto 3.4.5.4 del Manual de Señalización de Tránsito, aprobado por Decreto N° 78 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 2012, o el que lo reemplace, según O.G.U.C., se utilizará pintura de alto tráfico y su fondo será color azul y silueta color blanco.

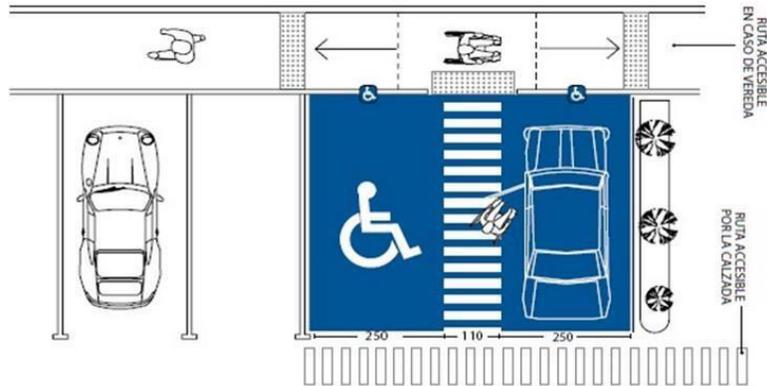


Imagen de referencia símbolo internacional de Accesibilidad

Además, deberán instalarse señalética internacional de accesibilidad, en estacionamiento y baño de discapacitados, de dimensiones exteriores mínimas de 15 x 15cm, fondo será color azul pantone 294 C y silueta color blanco.

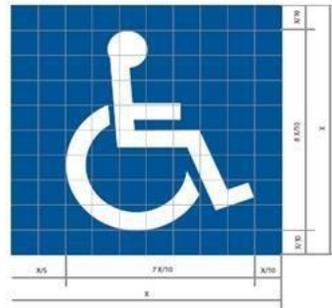


Imagen de referencia símbolo internacional de Accesibilidad

6.6 Ductos

Se contemplan ductos de ventilación para calefont, extractores y campana de extracción en cocina.

Para los calefont se consultan ductos de acero galvanizado tipo zinc alum de 0,4mm de espesor y un diámetro de cañón de acuerdo a lo indicado por el fabricante según modelo. La altura, diámetro y ubicación de estos, será según proyecto de arquitectura y especialidades. Se incluyen sombrerete, gorros, ventilación superior e inferior de acuerdo a norma. Se deberá asegurar impermeabilidad, por ende considerar sellos cuando sean requeridos.

El proyecto se hará según requerimientos de gas. Sin embargo, a modo referencial es posible indicar que:

Para las campanas de cocinas generales y de sólidos, se consultan 2 ducto de acero galvanizado de 0,4mm de espesor y un diámetro de cañón 12" o lo exigido por el modelo de la campana, la altura y ubicación de este será como se indica en proyecto de arquitectura y especialidades.

Siempre se deberá incluir a la salida de los ductos de ventilación para calefont, extractores y campanas de cocinas, extractores eólicos de acero galvanizado, medidas según proyectos de instalaciones. Cualquier modificación o propuesta deberá ser consultada y aprobada por la ITO



6.7 Proyecto Evacuación de Aguas Lluvias

Según proyecto especialidad

Para la correcta Evacuación de Aguas Lluvias en el diseño se deberá considerar:

- Piletas Absorción
- Pozos absorbentes o drenajes
- Canaletas y bajadas de Aguas lluvia dimensionadas de acuerdo a Norma, considerando clima, región y pluviometría.
- Jardineras como elementos de recolección y drenaje de aguas lluvias de canaletas en patios.

6.7.1 Cámaras De Inspección Con Rejilla Metálica.

Según proyecto especialidad

6.7.2 Canales De Agua Lluvia En Radieres Exteriores

Las canaletas de conducción de agua en radieres exteriores, serán dimensionadas según proyecto de evacuación de aguas lluvias, deben considerar el agua lluvia y el rebalse del agua generada por riego o aseo pisos. Serán de hormigón, con una rejilla perforada antideslizante, clase de carga A15, modelo de referencia: GP150UCA de marca ULMA, o similar de igual calidad. La rejilla debe fijarse con una cadena de 60 cm. al fondo de la canaleta para permitir su extracción para aseo de mantención.

6.7.3 Jardineras en Patios Como Elementos de Recolección de Aguas Lluvias

Las jardineras en los patios se usarán como elementos recolectores de aguas lluvias, por lo que debe considerarse el cálculo de los estratos de áridos de relleno para asegurar un drenaje gradual y suficiente según pluviometría del lugar.

Las jardineras se ejecutarán según planimetría de proyecto de arquitectura y cálculo.

Deberán considerar un sustrato fértil de 30 cm. en superficie para el cultivo de plantas, seguido de 10 cm de arena gruesa y los estratos de áridos de granulometría que correspondan según proyecto de evacuación de aguas lluvias.

Se considera solución con geotextil, instalado sobre los áridos previo al llenado de tierra vegetal. Deberá tener una densidad de al menos 200 gr/m² según proyecto de aguas lluvias a definir.

Se deberá considerar la protección de la estructura de hormigón de la jardinera con dos manos de pintura asfáltica altamente impermeable y anticorrosivo, para impermeabilización de jardineras, Igol Denso, o similar calidad.

7 OTROS

7.1 Retiro de escombros final de obra y aseo general

Previo a la entrega del jardín se considera el retiro de todo escombros y aseo profundo de todos los recintos, patios y terreno en general, de tal forma que deberá quedar completamente aseado y libre del polvo de obra durante las entregas de cada dependencia y al término de la obra al momento del retiro de la instalación de faenas.

Se considera el retiro de todas las instalaciones de faenas, empalmes provisionales, construcciones provisionales, materiales y maquinarias usadas para la ejecución de la obra.

8 PARTIDAS ANEXADAS

8.1 Reparación radier existente

Refiere a radier existente correspondiente a antigua edificación demolida ubicado en sector de Salas de Actividades de párvulos y lactantes y que requiere ser reparado por encontrarse socavado en toda su superficie respecto a suelo que lo soporta presentando una profundidad próxima promedio a 20cm. La solución propuesta por ingeniería refiere a ejecutar reparación mediante inyección de fluido expansivo a través de perforaciones en superficie de radier.



8.1.1 Preparación previa

Contempla la producción de las condiciones en zona a reparar y adquisición de materiales necesarios para ejecutar faena.

8.1.2 Perforación radier

Se ejecutará de acuerdo a indicaciones de ingeniería, las que señalan definir perforaciones en base a grilla ortogonal de 1, 5 m de distancia entre sí para luego inyectar el fluido expansivo a través de estas perforaciones. Se adjunta plano acotado con detalle de proceso.

8.1.3 Mortero reparación radier

Refiere la aplicación de mortero de fluido expansivo de acuerdo a indicaciones de ingeniería.

8.2 Protección de pilares (anclajes pilares 2° piso y rampa de serv. Antejardín)


Refiere a la ejecución de panel opaco, el cual consiste en la ejecución de un falso con objeto de evitar que estructura sea escalable.

8.2.1 Panel opaco

Se utilizará estructura en metalcon de igual dimensión y características al detallado en proyecto de estructura. Este será recubierto con fibrocemento y tundra una altura de 0.95m, para evitar escalabilidad del elemento. Su terminación es pintura por lo que se debe contemplar preparación de superficie y uso de pintura de acuerdo a condición de exterior.

8.3 Habilitación rampa existente para discapacitados y replanteo acceso principal

Habilitación rampa existente para discapacitados en reemplazo de la proyectada, y replanteo de acceso principal de acuerdo a proyecto de arquitectura. Considera ensanche a 1.5m; alargamiento en 1m, rellenos de suelo, preparación de superficie existente, radier, barandas, reja de separación, pasamanos, y murete contención.

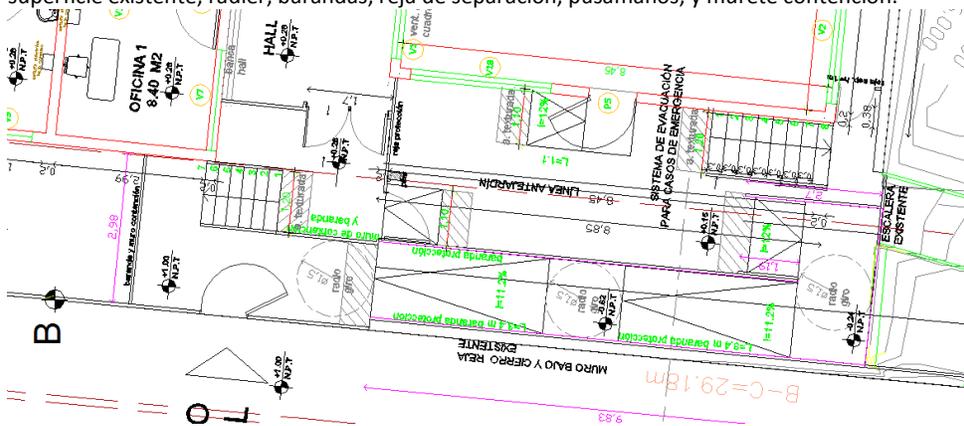

8.3.1 Preparación previa


Según proyecto consiste en retiro de barandas existentes y retiro de superficie existente para generar intervención.

8.3.2 Muretes de contención

Según proyecto de ingeniería y considerado lo señalado en punto 2.2 de las presentes EETT.

8.4 Gradas de Hormigón 0,15 x 0,15

Refiere a la ejecución de gradas de hormigón sobre muro contención escalonado para conexión entre Patio Expansión 2 Párvulos y Patio Gral Anfiteatro (en reemplazo de escalera h.a.)

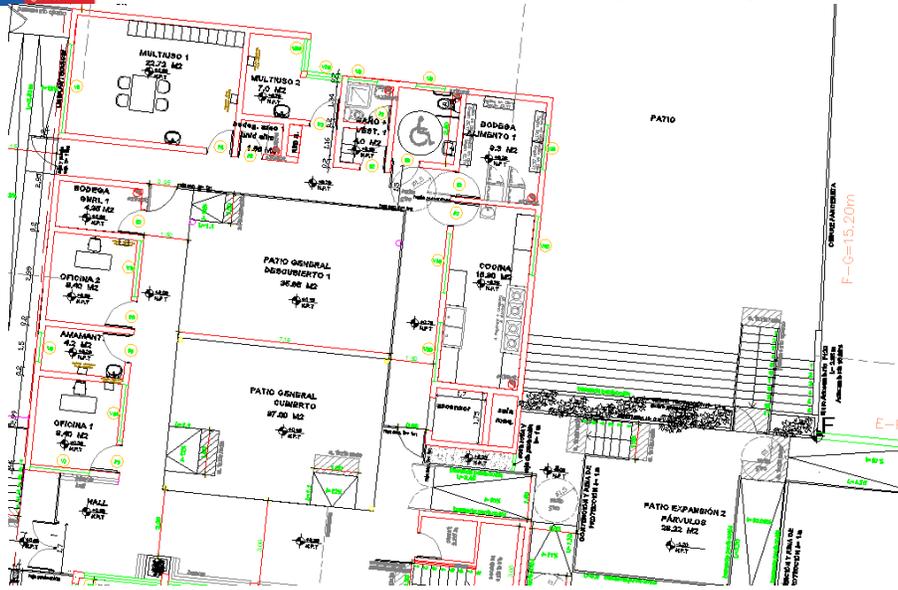

8.5 Confección jambas machones demolidos

Se solicita ejecutar jambas correspondientes a vanos en caja de escalera conservada.

9 ASCENSOR

9.1 Adquisición y traslado de equipo elevador

Se consulta la adquisición de un elevador hidráulico como referencia Duplex modelo EDM630 o similar que cumpla con las siguientes características y condiciones físicas del nicho contratado: capacidad máxima de 630 kg./8 personas, dos paradas, un solo acceso, velocidad 0,15 m/seg., pulsadores conforme a la normativa, puertas automáticas en todos los pisos, apertura lateral de 900 x 2.000. cabina con paracaídas integrado.- Equipo monofásico con sensor de sísmico y sintetizador de voz.

El equipo deberá cumplir con las siguientes características

Sistema de bloqueo de puertas : **Con llave o protección pulsador de llamado con acrílico de seguridad que evite el juego de Párvulos**

Botoneras: Los botones de comando u otros sistemas de activación, deberán estar ubicados a una altura entre 0,90 m y 1,20 m como máximo y a una distancia mínima de 0,40 m del vértice interior de la cabina. Los botones de numeración deberán ser de un diámetro no inferior a 2 cm, en sobre relieve, contrastado en color y numeración en sistema braille alineada a un costado de los mismos.

Pasamanos: Deberá instalarse un pasamano en al menos una pared lateral de la cabina y en todo su largo. El pasamano debe tener un diámetro entre 3,5 cm y 5 cm, y estará instalado a no menos de 3,5 cm de la pared y a 0,90 m de altura medidos desde el nivel de piso terminado de la cabina. El pasamano será interrumpido si se sitúa en la misma pared donde se encuentra instalado el panel con los botones de comando o sistemas de activación del ascensor para evitar su obstrucción. En las cabinas cuyo ancho sea superior a 2 m, el pasamano deberá estar instalado en al menos dos paredes de ésta.

Espejo: En las cabinas en las que por sus dimensiones una persona en silla de ruedas no pueda girar en su interior, la pared de fondo de ésta deberá contemplar un espejo u otro dispositivo que permita a esa persona observar los

obstáculos cuando se mueva hacia atrás al salir de la cabina.

Tratándose de un espejo, éste será del tipo inastillable y será instalado a partir de 0,30 cm de altura, medidos desde el nivel de piso terminado de la cabina.

Señal audible: **Deberán** contar con una señal audible que indique en cada parada el número del piso que corresponda. El tiempo de detención deberá permitir el paso de una persona con discapacidad en silla de ruedas, así como de personas con discapacidad visual o movilidad reducida.

Sensor: Deberán tener un dispositivo de protección o sensor que impida o detenga el movimiento de cierre de las puertas automáticas de piso y cabina en caso que una persona entre o salga durante el cierre. En estos casos, este dispositivo además debe ordenar automáticamente la reapertura de ambas puertas.

En cada parada, la separación entre el piso de la cabina del ascensor y el respectivo piso de la edificación, no podrá ser superior a lo que establece la NCh 440/1 o NCh 440/2, según corresponda, y su diferencia de nivel máxima será de un centímetro. Deben contar con una llave de control de acceso, para las mantenciones y en caso de emergencias

Deberán contar con sus respectivas certificaciones y declaraciones de instalaciones eléctricas
Planos y Especificaciones Técnicas deben ser firmadas por un profesional competente

Además de la adquisición se deberá contemplar el traslado del equipo al establecimiento, y será a cargo de la empresa contratista la descarga del equipo en terreno con todos los implementos que sean necesarios ya sean grúas, otras maquinarias, herramientas etc.

Los implementos y personal necesarios para la descarga del equipo desde el vehículo de transporte hacia el Shaft y/o lugar de almacenamiento, es responsabilidad de la Constructora.

9.2 Obras complementarias

Las siguientes partidas se deben ejecutar previamente a la instalación del equipo de acuerdo a las indicaciones del proveedor.

9.2.1 Tratamiento de superficie

Será cargo del contratista revisar las paredes interiores del shaft que estén estucadas, lisas de material no combustible nm, sin rugosidades, sin salientes que puedan provocar accidentes. En caso de no encontrar la superficie de acuerdo a lo requerido por el proveedor y en estas EETT, deberá subsanar, modificar, reparar y/o incorporar.

9.2.2 Pintura interior shaft

Se consulta pintura esmalte al agua, como mínimo 2 manos, en todas las caras interiores el nicho, el cual será color blanco.

Los muros deben ser limpiados de tal manera de retirar todos los restos de hormigón, mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, retirar la suciedad, sales, grasas, polvo o cualquier otra contaminación que impida la buena adherencia de la pintura. Para tales efectos, se recomienda evaluar según corresponda a la situación del sustrato, una limpieza superficial mecánica con escobilla de acero, espátula, lijado, etc., hasta obtener un sustrato sano, firme y libre de contaminación. Los alambres, clavos y puntas de enfierradura deben ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como mínimo 5 mm bajo la rasante, además deben ser pintados con anticorrosivo.

Los hormigones existentes que se encuentren con algún grado de contaminación deben ser revisados, eliminando todo material contaminado y disgregado mediante picado o escariado hasta obtener un sustrato sano, firme y libre de contaminación.

9.2.3 Iluminación e interruptores del shaft


Se considera iluminación de shaft de acuerdo a requerimientos lumínicos del proveedor, la que debe ser instalada antes de comenzar los trabajos de instalación del equipo y cumplir con una luminosidad mínima de 50 lux sobre el techo de la cabina. Se considera luminaria tipo tortuga en al menos 3 puntos (foso, losa segundo piso, sector de espacio de seguridad). En caso que no se haya considerado, se contemplará iluminación dentro del gabinete de control, la cual

debe asegurarse como mínimo 200 Lux a nivel de suelo dentro de la sala de máquinas.

Se instalará también 2 interruptores 9/24, uno dentro del shaft y también dentro del gabinete de control bajo la TDA.

Se deberá incluir un enchufe toma corriente dentro la sala de máquinas en caso que este no esté considerado.

Además, se deberá contemplar un REBAJES DE LOSA para correcta instalación de puertas de equipo, de acuerdo a indicaciones de proveedor y al siguiente detalle. La medida del rebaje deberá contar con un alto de 80 mm y un ancho de 150mm, lo cual debe ser corroborado con empresa proveedora.

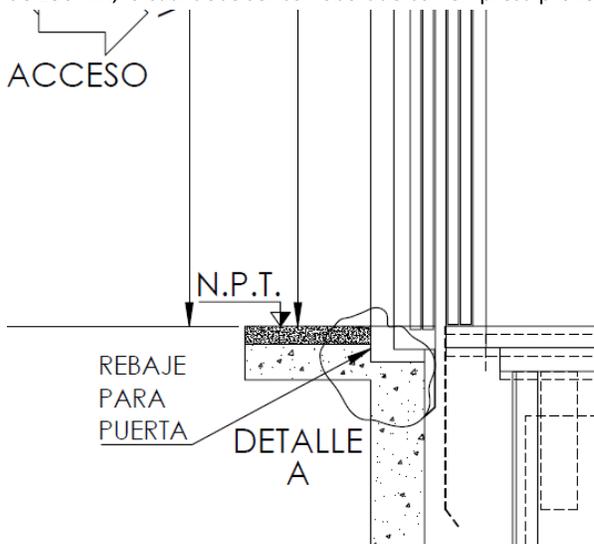

9.2.4 Dintel para puertas

Sobre puertas de acceso en ambos niveles, se consulta la instalación de perfiles tubulares metálicos 100X50X3 a una altura libre de 2200 mm desde el NPT. El anclaje deberá ser indicado por proveedor y consultado a calculista previo a ejecución.

9.2.5 Gancho de izaje

Se consulta la instalación de ganchos de izamiento para 2.000 kg, solución deberá ser aprobada por proveedor e ITO y ubicada en posición indicada en plano. Se deberá contemplar soportes necesarios para instalación.

9.2.6 Mirilla y pasada

Se debe generar mirilla de 15 cm de ancho x 40cm de alto, que estará revestida por malla acma entre sala de máquinas y shaft de elevador, que tendrá un antepecho de 1,30 mts. A su vez se contempla 2 pasadas circulares de diámetro 100 mm, ubicados en el mismo eje de la mirilla a 50 cm y 80 cm de altura desde el NPT.

9.2.7 Celosías puerta sala de máquina

Se consulta celosía de PVC de 25 x 25 cm en superficie inferior de puerta de acceso a sala de máquinas.

9.2.8 Ventilación

Rejilla de ventilación en parte superior del shaft de 250mmX250mm, instalada en muro opuesto al de sujeción de rieles y hacia el exterior o lugar ventilado. Se contemplará un ducto de ventilación de 110mm por sobre escotilla dirigida a los 4 vientos, contemplar gorro tipo chino.

9.2.9 Escala Foso

Se deberá colocar una escala para acceder al fondo del foso la cual deberá estar construida por material no combustible según la Nch 440, y sobre salir del foso 1200mm

9.3 Instalación de equipo elevador

Previo a la instalación del equipo la empresa contratista deberá cerciorarse sobre las condiciones del nicho, foso y gabinete para tablero de control o sala de máquinas de acuerdo a lo indicado más abajo. Se deberá contemplar en caso que sea necesario, modificaciones y/o mejoras de dichos elementos de acuerdo a las indicaciones de la empresa de ascensores para asegurar la correcta instalación del equipo y posterior buen funcionamiento.

Se deberá cotejar:

- Foso debe estar completamente liso y protegido contra filtraciones de agua. En caso de ser necesario consultar un impermeabilizante adecuado para dicho fin.
- El foso debe tener dimensiones necesarias, de acuerdo a especificación y planos del proveedor.
- Contemplar terminación y ajustes de los bordes de foso y pisos, una vez finalizado el montaje.
- El shaft no debe tener un desplome superior a 1/1000 y debe estar construido según la normativa vigente para transporte vertical de personas, o personas y carga.
- Instalación de alimentador monofásico de acuerdo a norma NCH ELEC 4/2003, desde el tablero de distribución más cercano, hasta el tablero de fuerza y control del proveedor, tipo de aislación THHN o superior, calibre N°12 AWG o superior, el alimentador deberá estar canalizado bajo norma y protegido por medio de una protección magneto térmica de 1x60 Amperes, curva tipo C, capacidad de Ruptura 10 KA y el voltaje nominal debe ser de 220 V entre fase y neutro. Dicha instalación debe estar ejecutada por un instalador eléctrico autorizado SEC.
- Tablero no debe estar a más de 1 mt de distancia de donde se instalará el tablero de control del equipo del proveedor y debe quedar a una altura no menor a 1 mt del NPT y no mayor de 2 mts del NPT.
- Niveles de cada parada para colocación de puertas.
- Puerta de sala de máquinas debe abrir hacia afuera.
- Terminación interna de escotillas con paredes lisas sin rugosidades, ni salientes que puedan provocar accidentes.
- Instalación de iluminación de escotilla según notas en plano.
- Terminación de los frentes de puertas y ajuste de los bordes de accesos al equipo en cada piso una vez instaladas las puertas.
- La escotilla del ascensor no debe contener canalizaciones ni órganos extraños al servicio del ascensor.

La empresa contratista deberá proveer plataforma de montaje o andamios durante el proceso de montaje y deberá asegurar suministro eléctrico durante el desarrollo del montaje, suficiente para poder realizar pruebas del equipo y hacer uso de las herramientas.

Se contempla todos los trabajos de terminación que sean necesarias en el equipo, en el nicho, gabinetes y alrededores, una vez instalado el equipo.

Se deberá coordinar oportunamente las visitas y reuniones necesarias entre las partes: Fundación, contratista y empresa proveedora con objetivo de adecuada finalización del proyecto.

9.4 Puesta en marcha y certificación

Se deberá hacer las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento del elevador, teniendo especial cuidado en la instalación eléctrica la que debe ser ejecutada por un instalador certificado por la SEC, se solicitará dicha certificación. Será cargo del contratista de proporcionar todos los elementos, accesorios y repuestos que sean necesarios para poner en marcha el elevador.

Para las pruebas de carga, el contratista proporcionará el material con el peso equivalente de la carga útil del equipo para realizar dichas pruebas.

Para la entrega del equipo se debe suministrar la "energía definitiva" desde el empalme de la red y la resistividad de la malla a tierra no debe ser mayor a 2 OHM, de no ser posible contar con alimentación definitiva al inicio de la instalación, al menos debe haber un empalme provisorio de la compañía eléctrica respectiva que asegure la estabilidad

de la alimentación del equipo desde el inicio de la instalación.

9.4.1 Certificación

Se solicitará un certificado de instalación del Ascensor, además copias de inscripción y autorización del instalador en el “registro nacional de instaladores” y el TE1 del ascensor instalado e inscrito en la SEC.

9.4.2 Documentación

Se deberá hacer entrega de la siguiente documentación:

- Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas inscrita por el instalador autorizado en la superintendencia de electricidad y combustible, la cual registrará la inscripción.
- Certificado del fabricante o instalador indicando que la instalación está conforme a las normas vigentes, dirigido a la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectivo
- Estudio de ascensores
- Ficha técnica y especificaciones del equipo

Será responsabilidad del contratista que ejecutará las obras la presentación de todos los documentos necesarios para la recepción definitiva del elevador de minusválidos ante la DOM respectiva a Fundación Integra, quien será el encargado de realizar la tramitación respectiva.

Será responsabilidad de mandante contar con el servicio de mantención del equipo, por lo cual no considerar en valorización a presupuestar.

9.5 Aseo y entrega final

Durante la faena y el término de ella, el Contratista velará por el aseo de vías usadas para el acarreo de materiales, y del sector de trabajo alrededor del nicho tanto en primer como en segundo nivel del jardín.

Las áreas intervenidas se entregarán totalmente aseadas, libre de escombros

Una vez terminada la obra, la empresa contratista deberá desarmar todas las instalaciones provisionales, considerar el retiro de todo escombros, maquinas, herramientas y cualquier elemento ajeno al establecimiento.

ANEXOS

A NEXO A . 1: EXT RA CT OR DE A IR E



Ver más > [Extractores de Aire](#)

DESCRIPCION

Instalación: Muro o cristal Capacidad 600 M3/h Ideal: Para cocinas Color: Blanco Origen: Importado

Tamaño para despacho: Pequeño

A NEXO A . 2 : A R T E F A C T O S E N B A Ñ O D I S C A P A C I T A D O S / S S H H



WHITMAN

SIZE / MEDIDAS: 43.8 x 47.9 x 18.4 cm

DA
DO
.5 cm



COD_CS0066191300CB

Punched for concealed arm carrier
4" centers available
Perforados para ocultar el soporte de brazos
Disponible con perforaciones 4"





COLORS / COLORES 130

SPECIFICATIONS

- Water consumption: 1.47 gal.
- Lavatory weight: 30.8 lb
- Wall thickness: 0.15"
- Dimensional tolerance: ± 2%
- Mounting Type: on wall
- Distance: 4"

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de agua: 5.6 litros
- Peso del lavamanos: 14 kg
- Espesor mínimo de loza: 4 mm
- Tolerancia dimensional: ± 2%
- Tipo de montaje: a la pared
- Distancia perforaciones: 102 mm



30

INCLUDED / INCLUYE:



UNETAS
COD. SC005148000180

INCLUDED / INCLUYE:



HERRAJE MAELSTROM HET
COD. SP004494000180



MANUA VACUITY
COD. SP004015000100




SET DE ANCLAJE TAZA PISO
COD. SP003011000100




SELLO DE CERA
COD. SC001318000100



TAPAS DE ANCLAJE
COD. SP005111___180



NOTE / NOTAS

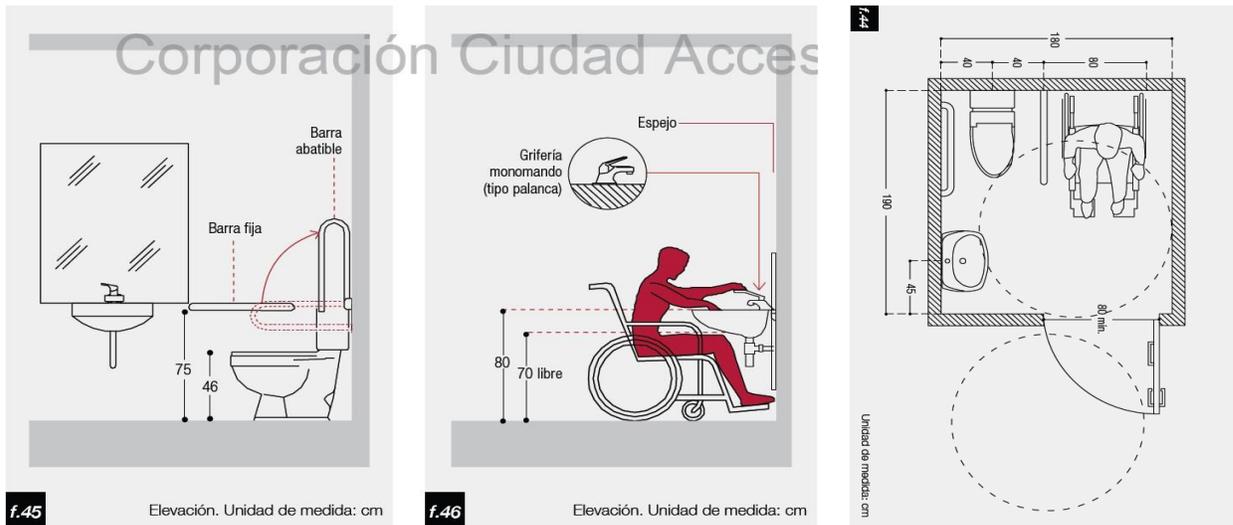

Ref. Manual de Accesibilidad Universal. Corporación Ciudad Accesible. Boudeguer & Squella ARQ

A NEXO A . 3 : B A R R A A N T I P A N I C O

Barras Antipánico

Art. DT-1200-RA



Detalles del producto

- Certificación UL
- Un punto de cierre lateral
- Barra completa antipánico
- Versión resistente al fuego Art. DT-F1200RA

Uso

- Salida de Emergencia

Acabados

- Acero Inoxidable Satinado

**A NEXO A . 4: REG LA M ENT O D E INST A LA CIO NES DOMI CI LIA RIA S DE A GUA
POT A BLE Y A LCA NT A RIL LA DO (RIDA A), T Í T U L O IV, A RT ICU LO 53, LET RA A) S
OB RE RED HÚM EDA .**

a. RED HUMEDA

a. a. En los inmuebles destinados a la reunión de personas tales como hospitales, comercio, escuelas, industrias, edificios públicos, deportivos y otros destinados al mismo efecto, así como también en los edificios de tres o más pisos se deberá considerar para utilización contra fuegos incipientes, una boca de incendio de 25 mm como mínimo por piso, conectada al sistema de distribución de agua del edificio.

Las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del inmueble quede a una distancia mayor de veinticinco metros de ellos, con una manguera que cubra el punto más alejado y su acceso será expedito y de fácil accionamiento de válvulas y mangueras.

a.b. En edificios de departamentos las bocas de incendio deberán ubicarse en espacios comunes, y en aquellos casos que no se pueda cumplir con la distancia señalada en el inciso precedente, podrán aceptarse mangueras de longitud superior a 25 metros, siempre que permitan contar una presión de 8 m.c.a., a la salida de la manguera.

a.c. Cada boca de incendio se ubicará en un nicho con puerta de vidrio debidamente señalado, en lugares de fácil acceso y rápida ubicación, excepto las escalas presurizadas. Este nicho se ubicará a una altura entre 0,9 m. y 1,5 m. sobre el nivel del piso, y contará una manguera resistente a una temperatura de 80° C, con certificado de calidad y especificada para estos efectos.

a.d. La boca de incendio tendrá llave de salida del tipo cierre rápido, válvula del tipo bola o globo angular de 45°, a la que deberá conectarse una manguera de diámetro igual al de la boca de incendio, con su respectivo pitón. Las mangueras que deberán ser del tipo semirrígidas, no podrán estar sometidas en ningún caso a presiones mayores que 70 mca.

a.e. En las bocas de incendio de 25 mm., el pitón de la manguera tendrá una boquilla cuyo diámetro interior será mayor o igual a 7 mm.

a.f. En cada vivienda unifamiliar, vivienda social a inmuebles similares destinados a otros fines y que enfrenten a la red pública, deberán contar a lo menos con una llave de salida con hilo exterior, de un diámetro igual al del arranque de agua potable.

a.g. Según las características de la edificación, en el diseño de la red de distribución que alimenta la red húmeda deberá considerarse la operación simultánea de dos o más bocas de incendio.

A NEXO A . 5 : ES PE CIF ICA CION ES T ÉCN ICA S PA RA EQ UI PA MI ENT O CO CINA S DE JA RD IN ES I NFA NT I L ES FU NDA CIÓ N INT E G RA

A continuación se describen y detallan las características técnicas del equipamiento para el servicio de alimentación; el cual será abastecido por la empresa a cargo de las obras de acuerdo a plantas de arquitectura tanto en su distribución, como en cantidad y dimensiones.

Todo recinto de preparación de alimentos deberá contar con la totalidad de equipamiento para el funcionamiento de este servicio.

Los recintos descritos serán los siguientes:

- COCINA DE PARVULOS
- COCINA DE SOLIDOS (SALA CUNA)
- COCINA DE LECHE (SALA CUNA)

DETALLE DE EQUIPAMIENTO DE COCINA

2. MESONES DE TRABAJO

Estos mesones serán también provistos por el contratista y deberán ser en acero inoxidable (AISI304) y/o zinc; la tapa principal debe ser de una lámina completa e= 1.5 mm con viga de refuerzo a lo largo de la cubierta; a su vez, deben tener rejilla inferior (acero inoxidable) que puede ser de parrilla ó lamina y con patas que respondan a la NFS y poseer un respaldo de 10 cm y niveladores de patas. El formato de presentación será:

- a) Largo: 120 cm Ancho: 60 cm Altura: 86 cm
- b) Largo: 90 cm Ancho: 60 cm Altura 86 cm



Imagen de referencia

- Empresas de referencia: www.biggi.cl/www.maigas.cl/www.oppici.cl

3. FOGONES

El fogón a usar será de hierro pintado, de dos platos, considerado en los formatos de 50 x 100 cm. Y no superior a 50 cm de alto, con conexión a red de gas.

El fogón deberá contar con sello de aprobación SEC y su respectiva placa. Llaves de paso de gas deben ubicarse a los costados de las unidades de calor (fogones) a 1 metro de altura desde el piso y separadas al menos 10 cm. de la fuente de fuego, con el objetivo de poder cortar el gas en caso de inflamarse el artefacto, sin que esto constituya riesgo para la salud. La conexión desde la pared al(los) fogón(es) o cocina de 4 platos debe considerar un flexible de tamaño suficiente que permita la movilidad del equipamiento.




Imagen de referencia

- Empresas de referencia: www.biggi.cl/www.maiqas.cl/www.oppici.cl

4. CAMPANAS

Se solicitan campanas muro de acero inoxidable con filtros en aluminio con portafiltros en aluminio y su respectivo extractor e= 1.2 mm. La ubicación de éstas será en base a plano de arquitectura.

Las campanas de cocina de leche y de cocina de salas cuna serán:

➤ CAMPANA DOMESTICA

- Este tipo de extractor se considerará sobre cocinas domésticas y cocinilla.
- La altura de piso a la zona de extracción será según requerimiento SEC.

a) Largo: 60 cm Ancho: 50 cm Alto: 30 cm

La salida del tubo será de 4" con extractor de tiro forzado eléctrico, también en 4" (considera poncho, rosetas y hojalaterías)



Imagen de referencia

- Empresas de referencia: Retail, grandes tiendas.
 - **CAMPANA SEMI-INDUSTRIAL**

- Este tipo de extractor se considerará sobre fogones, asegurando que queda cubierto a lo menos 10 cms a cada lado de estos, es decir, si el fogón tiene dimensiones 100x50cm, la campana debiese mino tener las dimensiones de 120x70cm
- La altura de piso a la zona de extracción será según requerimiento SEC

a) Largo: 160 cm Ancho: 60 cm

Se considerará un ducto de salida por cada dos fogones. El ducto será de 12" con extractor de tiro forzado eléctrico, también en 12" considerar poncho, rosetas y hojalaterías.



Imagen de referencia

- Empresas de referencia: www.biggi.cl/www.maigas.cl/www.oppici.cl

5. COCINA DOMESTICA

Se considera el uso de una cocina domestica standard según proyecto arquitectónico con ancho no superior a 60 cm de ancho por 60 de profundidad. Especificaciones según fabricante. La conexión desde la pared a la cocina de 4 platos debe considerar un flexible de tamaño suficiente que permita la movilidad del equipamiento.

La Cocina deberá contar con sello de aprobación SEC y su respectiva placa.

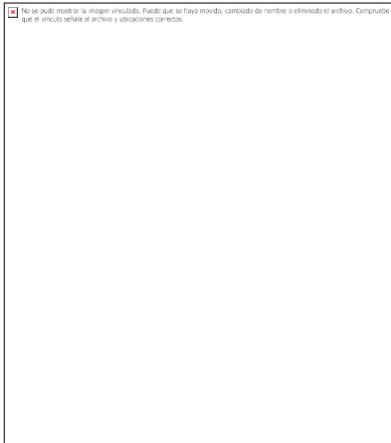


Imagen de referencia

- Empresas de referencia: Retail, grandes tiendas.

6. CARRO TRANSPORTADOR :

Carro utilitario de tres (3) repisas de acero inoxidable, con borde de anti desplazamiento en tres (3) de sus lados, con cuatro (4) ruedas de acero giratorias de 9 a 12 cm, dos (2) de ellas con frenos, la estructura del carro debe asegurar estabilidad en el traslado de las preparaciones. Sus dimensiones en planta no pueden superar los 50x80 cm.



7. LAVAMANOS

Se consulta el uso de un lavamanos de acero inoxidable, ubicados a inicios o finales de los flujos de circulación (ver según indicación de arquitectura), dimensiones no superiores a 45 x 50 cm, con llave monoblock, cuello de cisne, desagüe respectivo y respaldo de 6 cm.



Imagen de referencia

- Empresas de referencia: www.biggi.cl/www.maigas.cl/www.oppici.cl

8. LAVAPLATOS

Se requiere el uso de lavaplatos con estructura de acero inoxidable de dos cubetas, con profundidad mínima de 15 cm y 1 escurridor, según requerimiento arquitectónico, con cuello cisne y desagüe respectivo y patas con nivelador. Debe contemplar un respaldo de 10 cm. Formato:

a) Largo: 160 cm Ancho: 60 cm Alto: 86 cm



Imagen de referencia

- Empresas de referencia: www.biggi.cl/www.maigas.cl/www.oppici.cl

9. LAVAFONDOS

Se detalla el uso de lavafondos de acero inoxidable (AISI 304), de una o dos cubetas según requerimiento arquitectónico, en acero inoxidable, desagüe respectivo y patas con nivelador. Debe contemplar respaldo de 10 cm. La grifería a considerar debe ser del tipo pre-wash de largo aprox. 40 pulgadas, con doble llave, doble amarre en lavafondos y en acero inoxidable. Además debe incluirse una grifería tipo cuello de cisne marca nbsa o superior. **Debe considerar sistema de desagüe independiente para cada cubeta.**

Formato:

a) Largo 60 Ancho 75 cm Alto 86 cm

b) Largo 120 Ancho 75 cm Alto 86 cm



Imágenes de referencia

- Empresas de referencia: www.biggi.cl/www.maigas.cl/www.oppici.cl

10. GANCHO PARA COLGAR BALANZA.

Se solicita la instalación de un gancho para balanza colgante, éste debe soportar hasta 30 kg. y se debe considerar el refuerzo en la estructura que sea necesario para colgar la balanza en la ubicación indicada en planta de arquitectura.

11. MUEBLE GUARDA VAJILLA

Este mobiliario se ubica al finalizar el flujo de producción, en cocina de sala cuna y de niveles medios. Cantidad a definir con ITO de acuerdo a los planos correspondientes.

Será modelo de acero Inoxidable AISI 304 de 120 cms de ancho, Alto 86 y fondo 60 cms, marca BIGGI, con dos puertas correderas, cubierta con retorno y patines regulables en altura.



Imagen de referencia

A NEXO A . 6 (1/ 3): CUA DR O D E COLOR ES PI NT U RA S INT ER IORES

Recintos	Elemento	Nombre color	Codigo color
SALAS DE ACTIVIDADES PARVULOS	Muros	Blue Bouquet	7051W
	Cielo	Blanco	
	Puerta acceso	Electron Blue	7075D
	Puerta escape	Broadleaf	7185A
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
SALAS DE HH.HH. PARVULOS*	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sunspot	7263M
BODEGAS MATERIALES PARVULOS	Muros	Blanco	
	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sardonix	7264D
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
SALAS CUNA	Muros	Blue Bouquet	7051W
	Cielo	Blanco	
	Puerta acceso	Electron Blue	7075D
	Puerta escape	Broadleaf	7185A
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
SALAS DE MUDA*	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sunspot	7263M
BODEGAS MATERIALES LACTANTES	Muros	Blanco	
	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sardonix	7264D
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
SALAS DE MUDA*	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sunspot	7263M

A NEXO A . 6 (2 / 3) : C U A D R O D E C O L O R E S P I N T U R A S I N T E R I O R E S

Recintos	Elemento	Nombre color	Codigocolor
BODEGAS MATERIALES LACTANTES	Muros	Blanco	
	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sardonix	7264D
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
SALAS DE AMAMANTAMIENTO*	Cielo	Blanco	
	Puerta	Electron Blue	7075D
SALA DE EXPANSION	Muros	Green Pear	7181W
	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sardonix	7264D
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
OFICINAS	Muros	Pear Violet	7990W
	Cielo	Blanco	
	Puerta	Electron Blue	7075D
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
COMEDOR DE PERSONAL	Muros	Green Pear	7181W
	Cielo	Blanco	
	Puerta	Amarillo Sardonix	7264D
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	
BAÑOS DE PERSONAL, DE MANIPULADORAS Y ACCESIBLE,	Cielo	Blanco	
	Puerta	Arresting Red	AC111R
BODEGAS DE ASEO	Muros	Blanco	
	Cielo	Blanco	
	Puerta	Arresting Red	AC111R
	Guardapolvo	Stonewall	8783M
	Corniza	Blanco	

A NEXO A . 6 (3 / 3) : C U A D R O D E C O L O R E S P I N T U R A S E X T E R I O R E S

Elemento	Tipo Pintura	Nombre color	Codigo color
Muros	Esmalte Agua	Blanco Camelle	CW 065W
Cielos	Esmalte Agua	Blanco Camelle	CW 065W
Rejas, barandas y pasamanos	Oleo Brillante	Gris Blackthorn	GRIS 8784D
Estructura Sombreaderos	Esmalte al agua**	Verde Broadleaf	7185A
Madera en Banca	Protector Madera	Roble	Cerestain
Cubiertas	PV4 Prepintado	Azul	
Bajadas y canales de agua lluvia	Oleo Brillante	Gris Blackthorn	GRIS 8784D

*Muros con cerámicos blancos 20x30 de piso a cielo sin guardapolvo y con cantería de 2cm en unión con cielo

** En los elementos estructurales se aplicará pintura anticorrosiva, pintura intumescente según EE.TT. Y como terminación final se aplicarán al menos dos manos de esmalte al agua.

A NEXO A . 7 : REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIONES DE TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES

Este anexo debe ser considerado de referencia, ya que respecto de las corrientes débiles la constructora tendrá solamente la responsabilidad de las canalizaciones indicadas en el punto 5.3.2 de las especificaciones.

ÍNDICE

01 INSTALACIÓN DE RACK COMUNICACIONES

- Dimensiones
- Fijación
- Alimentación eléctrica
- Distribución Interior

02 CANALIZACIONES

- Canalizaciones de corrientes débiles
- Canalizaciones de fuerza

03 ROTULACIONES

- Rotulaciones Voz
- Rotulaciones Datos
- Rotulaciones F.O.
- Rotulaciones Rack

04 TIERRA ELECTRICA

- Consideraciones

Instalación de Rack

Para todo efecto de instalación en este proyecto, se deben considerar las siguientes dimensiones para el rack a instalar:

- Alto: 500 milímetros
- Ancho: 500 milímetros
- Fondo: 450 milímetros
- Características: El rack debe contar con un extractor de aire y ordenador de cables,
- Altura Instalación: a partir de 1,60 mts considerando un espacio desde el cielo de la oficina de 20 CM.
- Consideración: Este rack se debe ubicar en la oficina de la Directora u otra similar, ideal que permita resguardar el equipamiento en su interior.



Imagen de Referencia

Fijaciones

Para todo efecto de instalación en este proyecto, se deben considerar los siguientes estándares de fijaciones, para los rack.

- La fijación debe ser en los cuatros extremos posteriores dispuestos en Rack para este efecto.
- La fijación debe ser solo en muros de concreto; de existir solo tabiquería, se debe instalar un refuerzo en el tabique capaz de soportar el peso del Rack; como última opción se pueden considerar pernos de hilo largo, atravesando el tabique por completo, con tuercas y golilla posterior reforzada, previa autorización de cliente y Jefe de proyecto.

Los Rack deben estar instalados según las siguientes tipificaciones:

- Rack en sala de equipos o similar, se debe instalar a una altura de 1.60 mts. del suelo como mínimo. Debe estar instalado en un perímetro mínimo de 1.50 mts. de distancia de fuentes de energía eléctrica.
- En pasillos con tránsito de personas, debe instalarse a una altura mínima de 1.80 mts. del suelo.
- Se debe considerar el espacio físico necesario para apertura completa de puerta del Rack.
- Siempre, el rack debe considerar la instalación de extractores de aire y zapatilla eléctrica con capacidad suficiente para conectar equipos destinados. Debe quedar a lo menos 1 enchufe libre.
- Cada vez que se instale un rack, especialmente en sitios de tránsito de personas u oficinas de atención de público, se debe obtener autorización por escrito previa del gestor del establecimiento, autorizando la instalación en ese lugar. Si no existe documento firmado, no se instala.

Alimentación Eléctrica

Para todo efecto de instalación en este proyecto, se deben considerar las siguientes especificaciones para el tendido eléctrico de alimentación de los Rack:

- La alimentación eléctrica del Rack debe ser un circuito Independiente, tomado del tablero General, este debe quedar ubicado a la misma altura del rack de comunicaciones.
- Este circuito eléctrico, debe estar debidamente canalizado e instalado, según normas eléctricas chilenas vigentes.
- La fase de este circuito debe terminar con un disyuntor de 16 A / curva lenta, instalado al lado de cada Rack, con su respectiva caja plexo.
- El rack debe contar con una PDU de 6 módulos normales.

Distribución Rack

Para todo efecto de instalación en este proyecto, se debe considerar la siguiente distribución dentro de los Rack de comunicaciones, siguiendo una secuencia descendente:

* Rack principal:

- Bandeja para Acceso (conversor): referencia
- Router: referencia
- Switch: referencia
- Ordenador Patch cord: (considerar)
- Patch panel categoría 6 de 8 posiciones (considerar)

Consideración:

1. El patch Panel debe ser de la misma marca (Leviton, furukawa o similar) que el cableado.
2. La PDU debe estar conectada en la parte posterior interna del rack.

Canalizaciones Corrientes Débiles y Fuertes

Corrientes Débiles

En esta se considera canalización para puntos de Voz , Datos.

- Las canalizaciones a la vista para un recinto, debe ser toda en bandeja DLP (legrand o similar) considerando todos los accesorios respectivos según norma de cableado 568A-B
- Las canalizaciones que no estén a la vista (Cielo Falso, Shaft,etc.) deben ser con PVC conduit o similar, con sus respectivas fijaciones cada 1.5 mts. tipo cadi (un perno) y accesorios respectivos .
- Las Canalizaciones para los Verticales, deben ser según factibilidad de terreno, como escalerilla metálica, PVC conduit, escalerilla tipo canasto, con sus respectivas fijaciones cada 1 Mts. Y según cotización validada por Telefónica.
- Para todos los cableados con pasadas de Muros consideradas en estas canalizaciones, deben ser protegidas con PVCconduit o similar y selladas en ambos extremos con cajas de derivación correspondiente (estanca- Chuki – Molveno- etc.).

Corrientes Fuertes

En esta se consideran los tendidos de circuitos eléctricos, particularmente para alimentación de Rack

- Las canalizaciones a la vista para este caso, también debe ser bandeja DLP, considerando todos los accesorios respectivos según norma eléctrica.
- Para los casos de canalización a la vista ,en donde se utilice la misma bandeja DLP utilizada para puntos cat-6, se debe considerar el espacio suficiente dentro de esta y separadores de bandeja respectivo.
- Las canalizaciones que no estén a la vista, deben ser canalizadas con PVC conduit y sus respectivos accesorios según norma eléctrica. De igual forma se deben colocar fijaciones cada 1.5 Mt. Tipo Cadi.
- Para todos los cableados con pasadas de Muros consideradas en estas canalizaciones, deben ser protegidas con PVC conduit y selladas en ambos extremos con cajas de derivación correspondiente (estanca- Chuki – Molveno- etc.).

Rotulaciones

• ROTULACIONES VOZ

- La rotulación de Voz, debe estar claramente indicada en Patch panel, MDF, Face plate.
- La rotulación debe indicar el puesto de voz y el Rack de donde se alimenta (Ejemplo: R01/V01).
- La rotulación se debe realizar con una “Rotuladora Térmica”.

ROTULACIONES DATOS

- La rotulación de Datos, debe estar claramente indicada en Patch panel, MDF, Face plate.
- La rotulación debe indicar el puesto de Datos y el Rack de donde se alimenta (Ejemplo: R01/D01).

- La rotulación se debe realizar con una “Rotuladora Térmica”.

Nota: Todos los puntos de voz y de datos deben ser certificados

Tierra Eléctrica

- Se instalará solo tierra de servicio, la cual será tomada del tablero General del establecimiento.
- De encontrarse en malas condiciones, sobre 0.7 V entre N-T, se realizará un puente entre neutro y Tierra, considerando que es un a tierra de Servicio

- **ANEXO A.8: RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN**

CUADRO DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Destino Educacional –2 Piso - Clasificación: C Según Art. 4.3.3 Y 4.3.4 O.G.U.C.			
Elementos de Construcción	RF Requerida	Material Propuesto /Solución listado oficial aplicada.	Resistencia Listado Oficial
Muros Cortafuego	F-120	Albañilería Confinada estucada por ambos lados Solución A.2.2.150.07 Albañilería de Titán Reforzado (estructural ranurado). Dimensiones: 29 x 14 x 7,1 cm	F-150
Muro Zona Vertical de Seguridad y caja Escalera	F-90	No Consulta	—
Muro Caja de Ascensores	F-60	Estructura de hormigón armado, según cálculo	F-120
Muros divisorios entre Unidades hasta a cubierta	F-60	No consulta	F-150
Elementos Soportantes Verticales	F-60	Solución A.2.2.150.07	F-150

		Albañilería de Titán Reforzado(estructural ranurado). Dimensiones: 29 x 14 x 7,1 cm	
		- Pilares acero. Pintura intumescente para pilares, espesor exigido para resistencia F-60, según ensayo a realizar en obra.	F-60
		Solución A.2.3.60.27 Estructura Acero Galvanizado Solera: C92x30x0,85 mm Montante: CA 90x38x0,85mm. Exterior: fibrocemento e: 8 mm OSB e: 11,1 mm Interior: Yesocartón RF e: 15 mm. Aislación térmica: lana de vidrio e:50mm.	F-60
Muros No Soportantes y Tabiques	—	-Tabiques interiores: Estructura acero galvanizado e: según EETT. Plancha Yesocartón 15 mm.	—
Escaleras	F- 15	Escaleras de Acero: Pintura intumescente , espesor exigido para resistencia F-15, según ensayo a realizar en obra.	F-15
Elementos Soportantes Horizontales	F-60	Pintura intumescente para vigas de acero, espesor exigido para resistencia F-60, según ensayo a realizar en obra.	F-60
	F-60	Losas de Hormigón Armado según calculo.	F 120
Techumbre Incluido Cielo Falso.	F-30	- Solución F.2.1.30.11 para Techumbre: Volcanita RF 12,5, perfil omega acero galvanizado 40 x 40 x 8 x 0,85 mm, Aislación térmica lana de vidrio e: 80 mm La cubierta de acero liso Aluzinc de 0,5 mm ha sido homologado por Cubierta de acero PV4 de 0,5 mm	F-30

		Para homologar cerchas de acero, se ha tomado el criterio de utilizar pintura intumescente cuyo espesor cumple con resistencia F-30, según ensayo a realizar en obra, otorgándole un comportamiento más efectivo en comparación al del acero galvanizado.	
Shafts	F-30	Solución A.2.3.30.18 Estructura Acero Galvanizado Solera: C92x30x0,85 mm Montante: CA 90x38x0,85mm. interior: fibrocemento e: 8 mm Exterior: Yesocartón std e: 15 mm. Aislación térmica: lana de vidrio e:50mm R 119	F-30

Francesca Calderón

Rut: 13.635.750-6

Arquitecto

Paola Álvarez Cayulef

Rut: 9.981.031-9

**Representante Legal
Fundación Integra**

Humberto Lagos

Rut: 8.091.407-5

**Revisor Independiente de
Arquitectura**